



子育てエコホーム支援事業

対象建材・設備に関する 登録及び運用マニュアル

1

開口部の改修

- **開口部の断熱改修**
ガラス交換
内窓設置
外窓交換
ドア交換
- **防犯性の向上に資する開口部の改修**
外窓交換
ドア交換
- **生活騒音への配慮に資する開口部の改修**
ガラス交換
内窓設置
外窓交換
ドア交換
- **防災性向上改修**
ガラス交換
外窓交換

※「子育てエコホーム支援事業」の開口部に関する建材・設備の型番登録申請は、すべて「先進的窓リノベ2024事業事務局」で受け付けます。

登録申請書類の送り先にご注意ください。

「子育てエコホーム支援事業」のみ対象の建材（ガラス・内窓・外窓・ドア）も「先進的窓リノベ2024事業事務局」で型番登録申請を受け付けます。

●登録申請書類の送り先：kenzai@window-renovation2024.jp

－2024年3月1日版－



目次

● はじめに	2
● 事業スキームとメーカー等の役割	3
● 対象となる建材・設備の基準	4
● 対象となる開口部の仕様例	9
● 開口部の参照表	12
● 建材・設備の型番登録	13
● 提出書類一覧	14
● 注意事項	15
● 建材・設備の型番登録について	16
対象製品登録申請様式の注意事項	18
● ガラス [断熱等]	入力見本・項目説明 19
[防音]	入力見本・項目説明 21
[防災]	入力見本・項目説明 23
[断熱等+防災]	入力見本・項目説明 25
● 内窓 [断熱等+防音]	入力見本・項目説明 27
● 外窓 [断熱等]	入力見本・項目説明 29
[防音]	入力見本・項目説明 31
[防犯]	入力見本・項目説明 33
[防災]	入力見本・項目説明 35
[断熱等+防犯]	入力見本・項目説明 37
[断熱等+防災]	入力見本・項目説明 39
● ドア [断熱等]	入力見本・項目説明 41
[防音]	入力見本・項目説明 43
[防犯]	入力見本・項目説明 45
[断熱等+防犯]	入力見本・項目説明 47
● 性能証明書について	50
性能証明書の発行について	51
ガラスの性能証明書サンプル	52
内窓の性能証明書サンプル	55
外窓の性能証明書サンプル	56
ドアの性能証明書サンプル	59
● 資料	62
対象建材・設備の補助額	63
先進的窓リノベ2024事業との違い【補助対象・単価】	64
登録スケジュール	65

- 本書は、「子育てエコホーム支援事業」の改修・設置工事において、対象となる建材・設備の登録及び、登録後の運用に関するマニュアルです。
- 「子育てエコホーム支援事業」の対象となる建材・設備の登録は、製造物責任法（PL法）に規定する「製造業者等」が行うものとします。本書では以下、「製造業者等」を「メーカー等」と記します。
- メーカー等のご担当者は、「子育てエコホーム支援事業」におけるメーカー等の役割をご理解いただき、建材・設備の登録及び、登録後の運用について、ご協力をお願いいたします。
- また、本書に基づき「先進的窓リノベ2024事業」※におけるリフォーム工事において対象となる建材（ガラス・内窓・外窓・ドア）の登録を行うことが可能です。
※「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO₂加速化支援事業【環境省】」

本マニュアルが解説する対象のリフォーム工事と建材・設備の一覧

改修・設置工事		建材・設備	製品登録	証明書		
開口部の断熱改修	ガラス交換	ガラス	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）	
	内窓設置	内窓	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）	
	外窓交換	外窓	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）	
	ドア交換	ドア	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）	
子育て対応改修	防犯性の向上に資する開口部の改修	外窓交換	外窓	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
		ドア交換	ドア	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
	生活騒音への配慮に資する開口部の改修	ガラス交換	ガラス	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
		内窓設置	内窓	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
		外窓交換	外窓	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
		ドア交換	ドア	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
	防災性の向上に資する開口部の改修	ガラス交換	ガラス	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）
		外窓交換	外窓	必要	性能証明書	工事写真（工事前後）

事業スキームとメーカー等の役割

事業スキーム

「子育てエコホーム支援事業」、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」、「賃貸集合給湯省エネ2024事業」では、事前に事務局に登録された建材・設備が、対象となる住宅のリフォーム工事等
に使用されたことを確認して、工事施工業者（申請者）に補助金が交付されます。4事業でワンストップ対応を行います。

メーカー等の役割

● 対象製品（建材・設備）の登録

- ・メーカー等は、対象となりうる建材・設備の型番と性能を事前に事務局へ申請し、審査を受け、登録する必要があります。
- ・登録された建材・設備は、型番と共にホームページに対象製品として公表されます。
- ・登録された建材・設備は、先進的窓リノベ2024事業と共有されます。


● 証明書の発行

- ・メーカー等は、対象製品が出荷又は設置された際に性能証明書を発行します。
性能証明書は、交付申請に必要な書類のため、リフォーム事業者（申請者）に届くようにする必要があります。

● 社内・事業者間での情報共有及び周知

- ・メーカー等は、社内関係各所及び自社製品を扱う流通事業者、卸業者、工事施工業者等が、対象となる製品や型番を認識できるよう情報を提供すると共に、正しい証明書（製品ごとに指定されている性能証明書、納品書等）の発行手続きや必要性について周知する責任があります。

● 事業スキームイメージ

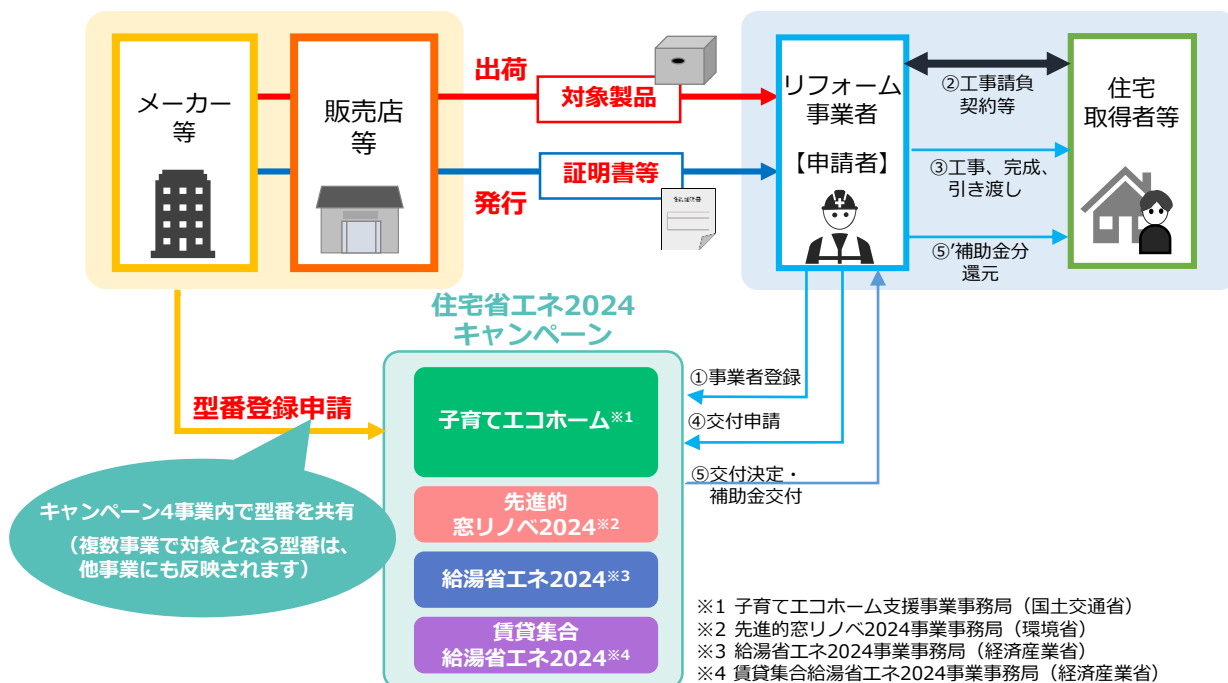

対象となる建材・設備の基準①

開口部の断熱改修（※1）基準

改修後の開口部の熱貫流率※2及び日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う次のイ～二のいずれかに該当する断熱改修を対象とします。具体的な基準値については、次頁をご確認ください。

- イ. ガラス交換（既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。障子交換も含む。）※3
- ロ. 内窓設置（既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するもの。外皮部分に位置する既存外窓またはドアの開口面※から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものをいう。）
※開口面とは、外窓（複数のサッシで構成された出窓を含む）やドアを設置するために外壁に空けられた開口に対して、周囲の壁面を延長してできる面をいいます。
- ハ. 外窓交換（既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。工法は問わない。）
- ニ. ドア交換（既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。）

- ※1 開口部の断熱改修には、「防犯性の向上に資する開口部の改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」又は「防災性向上改修」に重複して該当する工事を含みます。
- ※2 令和4年9月に更新された国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成される開口部（窓等）又は大部分が不透明材料で構成されている開口部（ドア等）の熱貫流率」に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 等による方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
- ※3 ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。

- **住宅の外皮部分※4にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をドアとします。ドアの製品登録単位は、ドアセット単位※5とします。**

※4 本事業における外皮部分とは、外壁ライン上にある熱的境界とします。

※5 ドアセットとは、あらかじめ枠と戸とが製作・調整されていて、現場取付けに際して一つの構成材（欄間・袖を含む）として扱うものをいいます。（下枠のないもの（三方枠）及び周辺にガラススクリーンなどを組み込んだものも含める）

- **上記ドア以外の建具を窓とします。ただし、サッシに対してガラス以外の不透明材料が装着されている窓は、製品の登録に至らない場合があります。**

対象となる建材・設備の基準②

開口部の断熱改修基準【サッシ】

● 熱貫流率の基準値

事業	分類		建て方	地域区分ごとの熱貫流率の基準値 (W/(m ² ・K)) ※1				
	登録上の性能区分コード	制度上のグレード		1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
先進的窓リノベ2024事業	P	SS	共通	1.1				
	S	S	共通	1.5				
	A	A	共通	1.9				
	B	B	中高層	2.3 (中高層以上の集合住宅における外窓交換(カバー工法)のみ)				
子育てエコホーム支援事業	ZEHレベル		戸建	1.9	1.9	2.3	2.3	—
			共同	1.9	2.3	2.9	2.9	—
	省エネ基準レベル		戸建	2.3	2.3	3.5	4.7	—
			共同	2.3	2.3	3.5	4.7	—

※1 基準値以下の熱貫流率の製品が対象となります。

● 日射熱取得率の基準値

対象	建て方	地域区分ごとの日射熱取得率の基準値 ※1 (η)				
		1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
窓及びドア	戸建	—	—	—	—	0.52
	共同	—	—	—	—	
ガラス	戸建	—	—	—	—	0.65
	共同	—	—	—	—	

※1 省エネ基準レベルとZEHレベル共通で、基準値以下の日射熱取得率の製品が対象となります。

対象となる建材・設備の基準③

開口部の断熱改修基準【ガラス】

- ガラス交換においては、下表に示す建具の仕様に応じたガラス中央部の熱貫流率の基準値以下の製品も対象とします。
- リフォーム専用ガラスは金属製サッシが前提となります。

【先進的窓リノベ2024】

対象	サッシ仕様	Ug値
Uw1.9以下 (Aグレード)	樹脂・木	1.3以下
	金属とその他 材料の複合	0.99以下
	金属製	0.54以下
Uw1.5以下 (Sグレード)	樹脂・木	0.77以下
	金属とその他 材料の複合	0.49以下
	金属製	0.04以下
Uw1.1以下 (SSグレード)	樹脂・木	0.15以下
	金属とその他 材料の複合	— (対象なし)
	金属製	— (対象なし)

【子育てエコホーム（ZEHレベル）】

対象	サッシ仕様	地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値 (単位1平方メートル1度につきワット)			
		1～2地域	3地域	4地域	5～7地域
戸建	樹脂・木	1.3	1.3	1.9	1.9
	金属とその他 材料の複合	0.99	0.99	1.4	1.4
	金属製	0.54	0.54	1.0	1.0
共同	樹脂・木	1.3	1.9	2.8	2.8
	金属とその他 材料の複合	0.99	1.4	2.2	2.2
	金属製	0.54	1.0	1.7	1.7

- 現行省エネ基準（仕様基準）におけるガラス交換において、建具仕様に応じて対象となるガラス中央部の熱貫流率の基準値は、以下の通りになります。

【子育てエコホーム（省エネ基準レベル）】

対象	サッシ仕様	地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値 (単位1平方メートル1度につきワット)			
		1～2地域	3地域	4地域	5～7地域
戸建・共同	樹脂・木	1.9	1.9	3.8	5.6
	金属とその他 材料の複合	1.4	1.4	2.9	4.4
	金属製	1.0	1.0	2.5	3.9

対象となる建材・設備の基準④

● 二重窓におけるガラス交換の性能要件について

【二重窓のうちガラス交換を行う窓に求められる開口部の熱貫流率】

	対象	地域区分ごとの開口部の熱貫流率の基準値 (単位: W/(m ² ・K))			
		1~2地域	3地域	4地域	5~7地域
省エネ基準	戸建住宅 共同住宅	3.6	3.6	全てOK	全てOK
ZEH	戸建住宅	2.7	2.7	3.6	3.6
	共同住宅	2.7	3.6	5.3	5.3
SSグレード		1.3			
Sグレード		2.0			
Aグレード		2.7			

※算出方法は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の枠の種類とガラスの仕様に応じた窓の熱貫流率の計算式による。

【二重窓のうちガラス交換を行う窓に求められるガラス中央部の熱貫流率】

	対象	ガラス交換を行う窓のサッシ仕様	地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値 (単位: W/(m ² ・K))			
			1~2地域	3地域	4地域	5~7地域
省エネ基準	戸建住宅 共同住宅	樹脂・木	3.9 (W6)	3.9 (W6)	全てOK	全てOK
		金属とその他の材料の複合	3.1 (W5)	3.1 (W5)	全てOK	全てOK
		金属製	2.6 (W4)	2.6 (W4)	全てOK	全てOK
ZEH	戸建住宅	樹脂・木	2.5 (W3)	2.5 (W3)	3.9 (W6)	3.9 (W6)
		金属とその他の材料の複合	1.9 (W2)	1.9 (W2)	3.1 (W5)	3.1 (W5)
		金属製	1.5 (W1)	1.5 (W1)	2.6 (W4)	2.6 (W4)
	共同住宅	樹脂・木	2.5 (W3)	3.9 (W6)	全てOK	全てOK
		金属とその他の材料の複合	1.9 (W2)	3.1 (W5)	全てOK	全てOK
		金属製	1.5 (W1)	2.6 (W4)	全てOK	全てOK
SSグレード		樹脂・木	0.39 (適合する製品なし)			
		金属とその他の材料の複合	0.19 (適合する製品なし)			
		金属製	-			
Sグレード		樹脂・木	1.5 (W1)			
		金属とその他の材料の複合	1.1 (WB)			
		金属製	0.60 (WA)			
Aグレード		樹脂・木	2.5 (W3)			
		金属とその他の材料の複合	1.9 (W2)			
		金属製	1.5 (W1)			

※カッコ内はグレードコード。

【二重窓外窓リフォーム品、二重窓内窓リフォーム品のグレードコード】

	ガラス中央部の熱貫流率 (W/(m ² ・K))	グレードコード
二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	0.60 以下	WA
	1.1 以下	WB
	1.5 以下	W1
	1.9 以下	W2
二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)	2.5 以下	W3
	2.6 以下	W4
	3.1 以下	W5
	3.9 以下	W6

対象となる建材・設備の基準⑤

生活騒音への配慮に資するガラスの基準

	複層ガラスのガラス厚み	断熱構造サッシ (開閉形式問わず)	アルミ製サッシ		
			開き系	引き系、上げ下げ、 オーニング	出窓
複層ガラス	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上	○	○	—	—
	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上	○	○	○	—
	一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上	○	○	○	○

※複層ガラスの中空層は、6mm以上、16mm以下が対象。

※三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス（アタッチメント付きガラス、真空ガラス）は対象外。

生活騒音への配慮に資する窓・ドア等の基準

既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A 4706:2015（サッシ）に規定する遮音性能がT1以上であるものに交換すること又は品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級（外壁開口部）の等級2以上であるものに交換すること。（P.12【表3】参照）

防犯性の向上に資する窓・ドア等の基準

「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品（CPマークを取得したもの）であること。（P.12【表4】参照）

防災性の向上に資する窓等の基準

「JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」に基づき実施する試験により、屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラス又は合わせ複層ガラスであること。

対象となる開口部の仕様例①

「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率（建具の仕様とガラス性能から算出）

【表1】窓等の開口部

建具の仕様	ガラスの仕様		中空層の仕様		性能区分コード
			ガスの封入※1	中空層の厚さ	
樹脂製建具 又は 木製建具	三層複層ガラス	Low-Eガラス2枚	されている	7mm以上	A
				7mm未満	B
		されていない	9mm以上	A	
			9mm未満	B	
		Low-Eガラス1枚	されている	10mm以上	A
				10mm未満	B
	されていない		13mm以上	A	
		7mm以上13mm未満	B		
	一般ガラス	されていない	7mm未満	C	
			12mm以上	B	
	複層ガラス	Low-Eガラス	されている	12mm未満	C
				8mm以上	B
		されていない	8mm未満	C	
			11mm以上	B	
		一般ガラス	されていない	11mm未満	C
13mm以上				C	
13mm未満	D				
単板ガラス	-	-	-	-	
樹脂（又は木） と金属の複合 材料製建具	三層複層ガラス	Low-Eガラス2枚	されている	12mm以上	A
				12mm未満	B
		されていない	16mm以上	A	
			8mm以上16mm未満	B	
		8mm未満		C	
			Low-Eガラス1枚	されている	9mm以上
	9mm未満	C			
	されていない	12mm以上		B	
			12mm未満	C	
		一般ガラス	されていない	7mm以上	C
	7mm未満			D	
	複層ガラス	Low-Eガラス	されている	14mm以上	B
				14mm未満	C
		されていない	9mm以上	C	
			9mm未満	D	
一般ガラス	されていない	11mm以上	D		
		11mm未満	E		
単板ガラス	-	-	-	-	
その他 ・金属製建具 ・金属製熱遮断 構造建具 等	複層ガラス	Low-Eガラス	されている	10mm以上	C
				10mm未満	D
		されていない	14mm以上	C	
	7mm以上14mm未満		D		
	一般ガラス	されていない	7mm未満	E	
			厚み問わず	E	
単板ガラス	-	-	-	-	

表中の用語の定義については、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第一節 全般」を参照（<http://www.kenken.go.jp/becc/house.html>）

※1 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。

※ 国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」の第三章 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率の計算式によります。

対象となる開口部の仕様例②

【表2】 ドア等の開口部（2 ロック、掘込み錠）

※ 欄間付のドア、袖付のドア、欄間付の引戸、袖付の引戸には適用できません。

枠の仕様	戸の仕様		ガラスの仕様	中空層の仕様		性能区分コード		
				ガスの封入※1	中空層の厚さ			
金属製 熱遮断構造	金属製高断熱 フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	—	—	—	A	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	A	
					されていない	9mm以上 9mm未満	B	
		複層ガラス	されていない	厚み問わず	B			
		ポストあり	ドア内ガラスなし	—	—	—	A	
				ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	9mm以上 9mm未満	A
	されていない					12mm以上 12mm未満	B	
	複層ガラス		されていない	厚み問わず	B			
	金属製断熱 フラッシュ構造		ポストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	9mm以上 9mm未満	B
						されていない	12mm以上 12mm未満	C
		複層ガラス		されていない	厚み問わず	C		
		ポストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	14mm以上 14mm未満	B	
					されていない	厚み問わず	C	
			複層ガラス	されていない	厚み問わず	C		
	金属製 フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	C	
					されていない	厚み問わず	C	
					されていない	厚み問わず	C	
			ポストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	C
						されていない	厚み問わず	C
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	C	
		金属製 ハニカム フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	D
						されていない	厚み問わず	D
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	D	
			ポストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	D
されていない						厚み問わず	D	
複層ガラス				されていない	厚み問わず	D		
複合材料製	金属製高断熱 フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	8mm以上 8mm未満	A	
					されていない	10mm以上 10mm未満	B	
			複層ガラス	されていない	厚み問わず	B		
		ポストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	10mm以上 10mm未満	A	
					されていない	15mm以上 15mm未満	B	
			複層ガラス	されていない	厚み問わず	C		
	金属製断熱 フラッシュ構造		ポストなし	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	11mm以上 11mm未満	B
						されていない	15mm以上 15mm未満	C
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	C	
		ポストあり	ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	A	
					されていない	厚み問わず	C	
			複層ガラス	されていない	厚み問わず	C		

対象となる開口部の仕様例③

【表2（つづき）】 ドア等の開口部

複合材料製	金属製 フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	-	-	-	B	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	C	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	C	
		ポストあり	ドア内ガラスなし	-	-	-	B	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	C	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	C	
	金属製 ハニカム フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	-	-	-	C	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	D	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	D	
		ポストあり	ドア内ガラスなし	-	-	-	C	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	D	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	D	
金属製 又はその他	金属製 フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	-	-	-	B	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	C	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	C	
		ポストあり	ドア内ガラスなし	-	-	-	B	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	C	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	C	
	金属製 ハニカム フラッシュ構造	ポストなし	ドア内ガラスなし	-	-	-	C	
			ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	D	
				複層ガラス	されていない	厚み問わず	D	
				単板ガラス	-	-	8mm以上 8mm未満	E
			ポストあり	ドア内ガラスなし	-	-	-	C
				ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	D
		複層ガラス			されていない	厚み問わず	D	
		金属製 又はその他	ポストなし	ドア内ガラスなし	-	-	-	-
				ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	-
					複層ガラス	されていない	厚み問わず	-
			ポストあり	ドア内ガラスなし	-	-	-	-
				ドア内ガラスあり	Low-E複層ガラス	されている	厚み問わず	-
	複層ガラス				されていない	厚み問わず	-	
	<p>表中の用語の定義については、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第一節 全般」を参照（http://www.kenken.go.jp/becc/house.html）</p>							

※1 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。

※ 国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」の第三章 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率の計算式によります。

開口部の参照表

【表3】防音型式認定の場合 認定番号の記号

認定番号 の記号	認定番号	等級	製品区分	対象製品	材質（基本構造）		ガラスの仕様		戸1枚の最大寸法
					アルミ	断熱構造	ガラス種類	ガラス厚	
1	T260301B000001号	等級3	二重サッシ	引き系（二重構造の引戸を含む）	●	●	単板+単板 単板+複層 複層+複層	構成する単板ガラスは公称3mm以上	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
2	T260301B000002号	等級3	一重サッシ	断熱構造の引き系、上げ下げ		●	複層	一方が公称3mm以上、他方が公称6mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
3	T260301B000003号	等級3	一重サッシ	断熱構造の開き系		●	複層	一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
4	T260301B000004号	等級2	一重サッシ	断熱構造の引き系、開き系、上げ下げ、 オーニング、上げ下げ内蔵ドア		●	複層	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
5	T260301B000005号	等級2	一重サッシ	アルミ製の引き系、上げ下げ、オーニ ング	●		複層	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
6	T260301B000006号	等級2	一重サッシ	アルミ製の開き系	●		複層	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
7	T260301B000007号	等級2	一重サッシ	アルミ製の引き系、開き系、単板ガラス 併用の上げ下げ、オーニング	●		単板	公称5mm以上	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
8	T260301B000008号	等級2	ドアセット	フラッシュ構造の戸を有するドアセット (引戸を含む)			複層	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ2,400mm以内
9	T260301B000009号	等級2	出窓	断熱構造の出窓（屋根及び底部を含むユ ニット式のもの）		●	複層	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ1,500mm以内
10	T260301B000010号	等級2	出窓	アルミ製の出窓（屋根及び底部を含むユ ニット式のもの）	●		複層	一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	幅 1,400mm以内 高さ1,500mm以内
11	T260301B000011号	等級2	出窓	アルミ製の出窓（屋根及び底部を含むユ ニット式のもの）・単板ガラス併用	●		単板	公称5mm以上	幅 1,400mm以内 高さ1,500mm以内

【表4】防犯に関する番号

番号	防犯性能の高い建物部品	備考
1	ドア（A種）・・・主として3階建以下の低層住宅用ドア	
2	ドア（B種）・・・主としてビル・マンション用のドア	
3	ガラスドア（低層住宅用）	ガラスドア・・・主として勝手口用のガラス部分の大きいドア
4	ガラスドア（ビル用）	
5	上げ下げ内蔵ドア（低層住宅用）	上げ下げ内蔵ドア・・・主として勝手口用のガラス部分が上下に動くドア
6	上げ下げ内蔵ドア（ビル用）	
7	引戸・・・玄関用の引戸	
8	ガラス引戸（自動を含む）	
9	引き形式のサッシ（低層住宅用）	
10	引き形式のサッシ（ビル用）	
11	開き形式のサッシ（低層住宅用）	
12	開き形式のサッシ（ビル用）	
13	折りたたみ形式のサッシ（低層住宅用）	
14	折りたたみ形式のサッシ（ビル用）	
15	上げ下げ形式のサッシ（低層住宅用）	
16	上げ下げ形式のサッシ（ビル用）	

建材・設備の型番登録

型番登録スケジュール

型番登録は登録スケジュールに則って実施します。スケジュールは巻末の資料ページでご確認ください。

型番登録申請から公表までの流れ

- メーカー等は、製品カテゴリーごとに、必要書類を揃えて事務局に電子メールで提出してください。
- 登録申請された製品は、審査を経て、ホームページでの公表をもって対象製品となります。審査の結果、対象製品として認められない場合は事務局から連絡します。



型番登録申請の方法

- 登録申請に必要な書類は、次頁の「提出書類一覧」をご確認ください。
- 指定様式は、ホームページからダウンロードしてください。
- 電子メール送信時のルール
添付ファイルが多数となる場合は、フォルダにまとめて送信してください。
なお、容量が5MBを超える場合は、ストレージサービス等をご利用ください。

・メールの件名

ガラス_登録_ いろは工業

① ②

① = 建材・設備名
② = 会社名（株式会社、（株）は不要）

・添付ファイル・フォルダ名

<ファイル名例>

【ガラス】IRH_20240123_対象製品リスト申請様式.xls

① ② ③ ④

<フォルダ名例>

【ガラス】IRH_20240123_02.zip

① ② ③ ⑤

① = 建材・設備名 ② = メーカーコード
③ = 送信日の日付8桁 ④ = 書類名
⑤ = 同日内に複数回送信する場合、何個目かを付記

● メーカーコードについて

登録申請にはメーカーコードが必要です。はじめて登録申請する際は、メール本文に会社名、担当者名、連絡先、メーカーコード付与を希望する旨明記のうえ、件名を下記の通り記載し、メールにてご連絡ください。

ガラス_メーカーコード付与申請_ いろは工業

① ②

① = 建材・設備名
② = 会社名（株式会社、（株）は不要）

● 登録申請書類の送り先

※「子育てエコホーム支援事業」の開口部に関する建材・設備の型番登録は、すべて「先進的窓リノベ2024事業事務局」で受け付けます。登録申請書類の送り先にご注意ください。

「子育てエコホーム支援事業」のみ対象の建材・設備（型番）であっても「先進的窓リノベ2024事業事務局」で型番登録申請を受け付けます。

kenzai@window-renovation2024.jp

提出書類一覧

● 対象製品登録の際には下記の書類が必要です。

※HP=ホームページの略

No.	書類名	書式		ファイル形式	備考
		指定書式	入手方法		
初回登録時のみ提出【必須】					
1	担当者連絡先シート	事務局指定書式	HPよりダウンロード	Excel	※製品登録に関する担当者情報を記載する書類。
2	問い合わせ窓口シート	事務局指定書式	HPよりダウンロード	Excel	※工事施工業者(申請者)や工事発注者等からの問い合わせ窓口情報を記載する書類。 ※問い合わせ窓口は、事務局のHPに掲載。 ※問い合わせ窓口を設置しないメーカーは製品登録不可。
登録時に提出（断熱・防犯・防音・防災性能共通）					
3	製品情報（以下のいずれか1点） A) 製品のカタログ（PDF） B) WEBカタログ（URL） C) 取扱説明書（PDF）		自社作成	左記	※該当資料の証明箇所が分かりやすいように印等を行うこと。 ※要件を証明する際に1つの資料で確認できない場合は、複数の資料を提出すること。（補足資料として機器仕様書、外觀図も可）
4	対象製品登録リスト （製品によって以下のいずれか1点） ●ガラス 【様式A1-1】断熱等 【様式A1-2】防音 【様式A1-3】防災 【様式A1-4】断熱等+防災 ●内窓 【様式A1】断熱等+防音 ●外窓 【様式A1-1】断熱等 【様式A1-2】防音 【様式A1-3】防犯 【様式A1-4】防災 【様式A1-5】断熱等+防犯 【様式A1-6】断熱等+防災 ●ドア 【様式A1-1】断熱等 【様式A1-2】防音 【様式A1-3】防犯 【様式A1-4】断熱等+防犯	事務局指定書式	HPよりダウンロード	Excel	
断熱サッシにおいて仕様例で該当が確認できない場合					
5	以下のいずれか1点 ・JIS認証取得証明 ・性能試験結果報告書等 ・自己適合宣言書			PDF	
防犯性向上に資する改修で申請する場合は以下が必要					
6	「防犯性能の高い建物部品」目録掲載ページ			PDF	
生活騒音への配慮に資する改修で申請する場合は以下が必要					
7	以下のいずれか1点 ・試験評価の場合：性能試験結果報告書等 ・型式認定評価の場合：開閉方式、サッシ構造が確認できる図面等（カタログで代用可）			PDF	
防災性向上改修で申請する場合は以下が必要					
8	【窓・ドア・ガラス共通】 製品情報（以下のいずれか1点） A) 製品のカタログ（PDF） B) WEBカタログ（URL） C) 構造が確認できる図面等 【ガラスは下記も必要】 ガラスにおける防災性能の確認書類 ・性能試験結果報告書等			左記	

○WEBカタログを資料として提出する場合は、対象製品がダイレクトに表示されるURLを記すか、対象製品が何ページにあるかを記したメモを付けてください。そうでない場合は、対象製品掲載ページをPDFにして送付してください。

○エビデンスを送付する際は、型番にリンクさせたファイル名を付けてください。

○容量が重いデータ（5MB以上）を送付する際は、ストレージサービス等を利用してください。

補助対象要件について

- **本事業の対象になるのは、事務局に型番登録されている建材・設備を、住宅のリフォームに使用した工事です。**
(型番登録されていない建材・設備、及び人の居住の用に供することを目的とすることが確認できない建物、居室、区画等を行う工事は対象になりません。また、新築も対象になりません。)
- **交付申請をする際に必要な書類（性能証明書等）に記載される製品型番は、事務局に登録された型番と一致している必要があります。**
- **本事業の対象となる建材・設備は新品に限ります。（中古品不可）**

問い合わせについて

- 工事施工業者（申請者）や工事発注者等から事務局に、対象製品に関する問い合わせ等があった場合は「問い合わせ窓口シート」（登録申請時の提出書類）に記載された問い合わせ先を案内します。各メーカーにてご対応をお願いいたします。
- **メーカー等からのお問い合わせは、下記宛にメールで送信してください。**
ホームページに記載されている電話番号は、工事施工業者（申請者）や工事発注者等のための問い合わせ窓口です。また、国土交通省へのお問い合わせはご遠慮ください。

kenzai@window-renovation2024.jp



建材・設備の型番登録について

- ガラス
- 内窓
- 外窓
- ドア

対象製品登録申請様式の注意事項

【様式A1】 注意事項

ホームページより該当の登録フォーマットをダウンロードしてください。

● 記入の際の注意事項

製品リストは、電算処理を行いますので記入ルールをよくご確認のうえ、資料を作成してください。条件に従っていない場合はエラーとなりますのでご注意ください。

また、**“●”のある項目情報は、ホームページ上で公表します。**

注1) 任意項目以外は、原則すべて入力すること。(該当なしの場合は空白で可。)

注2) 数字は半角、英字は半角大文字で記入すること。不要なスペースは入力しないこと。

注3) 入力の起点(●列●行目)を変えず、書式フォーマットの変更(列の削除や追加)は行わないこと。

また、行はあけずにつめて入力すること。

注4) 環境依存文字(②、Ⅱ、(株)、(有)等)を使用しないこと。関数(計算式)、参照・リンク(他ファイル、他シート)等を行わないこと。JIS製品記号等で環境依存数字が入る場合は、算用数字に置き換えること。

注5) 製品リストの行が足りなくなった場合は、適宜、行を追加すること。

● 型番・符番ルール

・断熱性能があるガラス

- ①型番の頭文字をメーカーコードにする
- ②末尾の前はグレードコードとする
- ③末尾に L / M / S / X のいずれかのサイズを付加

xx○○○○GFL
① ② ③

・断熱性能がある内窓・外窓・ドア

- ①型番の頭文字をメーカーコードにする
- ②末尾の前は性能区分コードとする
- ③末尾にいずれかのサイズを付加

内窓・外窓 : L / M / S / X
ドア : 4 / 3 / 2 / 1

【内窓・外窓】

xx○○○○AL
① ② ③

【ドア】

xx○○○○A4
① ② ③

・断熱性能がない内窓・外窓製品

- ①型番の頭文字をメーカーコードにする
- ②末尾に L / M / S / X のいずれかのサイズを付加

xx○○○○○L
① ②

・断熱性能がないドア製品

- ①型番の頭文字をメーカーコードにする
- ②末尾に 4 / 3 / 2 / 1 のいずれかのサイズを付加

xx○○○○○4
① ②

※サイズXは先進的窓リノベ2024事業のみ対象(子育てエコホーム支援事業では対象外)

● 修正時の注意事項

製品登録完了後に万が一修正が発生した場合は、修正部分の項目セルに必ず色付け(黄色)をし、修正部分分かるようにしたうえで、修正する型番のみ抜粋して再提出してください。

【様式A1-1】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
共通								
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●ガラスサイズ(LMSX) (リスト選択)	対象製品リスト掲載可能日	製品情報の対外非公表を希望する	備考
必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)
xx	○○硝子	▲▲▲	断熱等	xx□□□□GFS	S	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	◆◆◆	断熱等	xx□□□□GLL	L	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	■ ■ ■	断熱等	xx□□□□GEM	M	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	▲▲▲	断熱等	xx□□□□R5S	S	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	◆◆◆	断熱等	xx□□□□R4L	L	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	■ ■ ■	断熱等	xx□□□□R6M	M	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	▲▲▲	断熱等	xx2WU□□□□W1L	L	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	◆◆◆	断熱等	xx2W□□□□W6M	M	YYYY/MM/DD		

10	11	12	13	14	15	16
断熱等に関する性能						
ガラス分類コード 汎用品ガラス (=1), 二重窓外窓リフォーム品/ 二重窓内窓リフォーム品 (=1), リフォーム専用ガラス (=2) (リスト選択)	ガラス仕様コード	●ガラス仕様名	ガラスの仕様 (1~7地域対応の場合)		日射熱取得率 (8地域対応の場合)	●グレードコード
			中空層厚さ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(m ² ·K)]		
必須	必須	必須	選択必須	選択必須	選択必須	必須
1	LA	Low-E複層ガラス	-	1.7		GF
1	FA	複層ガラス	-	3.8		GL
1	LG	ガス入りLow-E複層ガラス	-	1.4		GE
2	LA	Low-E複層ガラス	-	3.9		R5
2	LG	ガス入りLow-E複層ガラス	4mm以上	-		R4
1	T	単板ガラス			0.65	R6
1	2WU	Low-E複層ガラス	-	1.5		W1
2	2W	複層ガラス	-	3.9		W6

対象製品登録申請様式 ガラス/断熱等

【様式A1-1】項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表																																																																																																																								
1	メーカーコード	半角英数大文字	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																																																																																																																									
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																																																																																																																								
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。 また、二重構造のガラス入り建具（二重窓）の外窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に「（二重窓外窓リフォーム品）」と記載すること。 また、二重構造のガラス入り建具（二重窓）の内窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に「（二重窓内窓リフォーム品）」と記載すること。	●																																																																																																																								
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等」を記入																																																																																																																									
5	製品型番	半角英数大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記載すること。 また、二重窓外窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～4桁目）を、「2W」とした製品型番とすること。 二重窓内窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～5桁目）を、「2WU」とした製品型番とすること。なお、二重窓内窓リフォーム品のリフォーム専用ガラスは、内窓メーカーの純正アタッチメント付材を使用したガラス等を含む。内窓メーカーの純正アタッチメント付材を使用したガラスの製品型番の登録には内窓メーカーが行うこと。	●																																																																																																																								
6	ガラスサイズ (LMSX)	半角英数大文字	1	必須	ガラス1枚当たりのガラスの大きさ（単位：平米）は、以下の区分で記入すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0.1未満</td> <td>0.1以上0.8未満</td> <td>0.8以上1.4未満</td> <td>1.4以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>	0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上	X	S	M	L	●																																																																																																																
0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上																																																																																																																											
X	S	M	L																																																																																																																											
7	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	【7、8について】 ※7「対象製品リスト掲載可能日」、8「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																																																																																																																									
8	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：□ ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																																																																																																																									
9	備考	文字	60	(任意)																																																																																																																										
10	ガラス分類コード 汎用品ガラス（＝1）、 二重窓外窓リフォーム品/ 二重窓内窓リフォーム品（＝1）、 リフォーム専用ガラス（＝2）	半角英数大文字	1	必須	汎用品ガラス・二重窓外窓リフォーム品・二重窓内窓リフォーム品の場合は"1"、 リフォーム専用品（アタッチメント付きガラス等）は"2"を記載すること。																																																																																																																									
11	ガラス仕様コード	半角英数大文字	4	必須	ガラス仕様コードは、以下の区分で記入すること。 (1) 一重窓のガラス交換 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>ガラス仕様名</th> <th>ガラス仕様コード</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三層複層ガラス</td> <td>3F</td> <td>Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず</td> </tr> <tr> <td>複層真空ガラス</td> <td>3V</td> <td>Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず</td> </tr> <tr> <td>ガス入りLow-E複層ガラス</td> <td>LG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Low-E複層ガラス</td> <td>LA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Low-E真空ガラス</td> <td>LV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>複層ガラス</td> <td>FA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>真空ガラス</td> <td>FV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>単板ガラス</td> <td>T</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (2) 二重窓のガラス交換 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>ガラス仕様名</th> <th>ガラス仕様コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td>2WU</td> </tr> <tr> <td>二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)</td> <td>2W</td> </tr> </tbody> </table>	ガラス仕様名	ガラス仕様コード	備考	三層複層ガラス	3F	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず	複層真空ガラス	3V	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず	ガス入りLow-E複層ガラス	LG		Low-E複層ガラス	LA		Low-E真空ガラス	LV		複層ガラス	FA		真空ガラス	FV		単板ガラス	T		ガラス仕様名	ガラス仕様コード	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)	2WU	二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	2W	●																																																																																							
ガラス仕様名	ガラス仕様コード	備考																																																																																																																												
三層複層ガラス	3F	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず																																																																																																																												
複層真空ガラス	3V	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず																																																																																																																												
ガス入りLow-E複層ガラス	LG																																																																																																																													
Low-E複層ガラス	LA																																																																																																																													
Low-E真空ガラス	LV																																																																																																																													
複層ガラス	FA																																																																																																																													
真空ガラス	FV																																																																																																																													
単板ガラス	T																																																																																																																													
ガラス仕様名	ガラス仕様コード																																																																																																																													
二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)	2WU																																																																																																																													
二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	2W																																																																																																																													
12	ガラス仕様名	文字	60	必須		●																																																																																																																								
13	ガラスの仕様 (1～7地域 対応の場合)	中空層厚さ	文字	60	選択必須	中空層の最小厚さ (mm) を記載すること。 "三層複層ガラス"の場合は、各中空層の合計厚さ (mm) を記載し、備考欄に各中空層厚さ (mm) を記載すること (例：12,12)。 "単板"の場合は「0」と記載すること。																																																																																																																								
14		ガラス中央部の 熱貫流率[W/(㎡・K)]	文字	4	選択必須	有効数字2桁で記載すること。																																																																																																																								
15	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角英数大文字	10	選択必須	小数点以下2桁を記入																																																																																																																									
16	グレードコード	半角英数大文字	4	必須	グレードコードは、以下の区分で記載すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">製品区分</th> <th rowspan="2">ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]</th> <th colspan="2">グレードコード</th> <th rowspan="2">製品区分</th> <th rowspan="2">ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]</th> <th colspan="2">グレードコード</th> </tr> <tr> <th>断熱等</th> <th>断熱等+防災</th> <th>断熱等</th> <th>断熱等+防災</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">汎用品ガラス</td> <td>0.54 以下</td> <td>GA</td> <td>GAS</td> <td rowspan="12">リフォーム専用ガラス</td> <td>0.54 以下</td> <td>R1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0.77 以下</td> <td>GA2</td> <td>GA2S</td> <td>1.0 以下</td> <td>R2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>0.99 以下</td> <td>GB</td> <td>GBS</td> <td>1.7 以下</td> <td>R3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.0 以下</td> <td>GC</td> <td>GCS</td> <td>2.5 以下</td> <td>R4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.3 以下</td> <td>GD</td> <td>GDS</td> <td>3.9 以下</td> <td>R5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1.4 以下</td> <td>GE</td> <td>GES</td> <td rowspan="6">8地域対応ガラス</td> <td>ng値が 0.65 以下</td> <td>R6</td> <td>R6S</td> </tr> <tr> <td>1.7 以下</td> <td>GF</td> <td>GFS</td> <td>0.60以下</td> <td>WA</td> <td>WAS</td> </tr> <tr> <td>1.9 以下</td> <td>GG</td> <td>GGS</td> <td>1.1以下</td> <td>WB</td> <td>WBS</td> </tr> <tr> <td>2.2 以下</td> <td>GH</td> <td>GHS</td> <td>1.5 以下</td> <td>W1</td> <td>W1S</td> </tr> <tr> <td>2.5 以下</td> <td>GI</td> <td>GIS</td> <td>1.9 以下</td> <td>W2</td> <td>W2S</td> </tr> <tr> <td>2.8 以下</td> <td>GJ</td> <td>GJS</td> <td>2.5 以下</td> <td>W3</td> <td>W3S</td> </tr> <tr> <td>2.9 以下</td> <td>GK</td> <td>GKS</td> <td rowspan="4">二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)</td> <td>1.9 以下</td> <td>W4</td> <td>W4S</td> </tr> <tr> <td>3.8 以下</td> <td>GL</td> <td>GLS</td> <td>2.5 以下</td> <td>W3</td> <td>W3S</td> </tr> <tr> <td>3.9 以下</td> <td>GM</td> <td>GMS</td> <td>2.6 以下</td> <td>W4</td> <td>W4S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.1 以下</td> <td>W5</td> <td>W5S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.9 以下</td> <td>W6</td> <td>W6S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	製品区分	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	グレードコード		製品区分	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	グレードコード		断熱等	断熱等+防災	断熱等	断熱等+防災	汎用品ガラス	0.54 以下	GA	GAS	リフォーム専用ガラス	0.54 以下	R1	-	0.77 以下	GA2	GA2S	1.0 以下	R2	-	0.99 以下	GB	GBS	1.7 以下	R3	-	1.0 以下	GC	GCS	2.5 以下	R4	-	1.3 以下	GD	GDS	3.9 以下	R5	-	1.4 以下	GE	GES	8地域対応ガラス	ng値が 0.65 以下	R6	R6S	1.7 以下	GF	GFS	0.60以下	WA	WAS	1.9 以下	GG	GGS	1.1以下	WB	WBS	2.2 以下	GH	GHS	1.5 以下	W1	W1S	2.5 以下	GI	GIS	1.9 以下	W2	W2S	2.8 以下	GJ	GJS	2.5 以下	W3	W3S	2.9 以下	GK	GKS	二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	1.9 以下	W4	W4S	3.8 以下	GL	GLS	2.5 以下	W3	W3S	3.9 以下	GM	GMS	2.6 以下	W4	W4S				3.1 以下	W5	W5S					3.9 以下	W6	W6S								●
製品区分	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]	グレードコード		製品区分	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]			グレードコード																																																																																																																						
		断熱等	断熱等+防災			断熱等	断熱等+防災																																																																																																																							
汎用品ガラス	0.54 以下	GA	GAS	リフォーム専用ガラス	0.54 以下	R1	-																																																																																																																							
	0.77 以下	GA2	GA2S		1.0 以下	R2	-																																																																																																																							
	0.99 以下	GB	GBS		1.7 以下	R3	-																																																																																																																							
	1.0 以下	GC	GCS		2.5 以下	R4	-																																																																																																																							
	1.3 以下	GD	GDS		3.9 以下	R5	-																																																																																																																							
	1.4 以下	GE	GES		8地域対応ガラス	ng値が 0.65 以下	R6	R6S																																																																																																																						
	1.7 以下	GF	GFS			0.60以下	WA	WAS																																																																																																																						
	1.9 以下	GG	GGS			1.1以下	WB	WBS																																																																																																																						
	2.2 以下	GH	GHS			1.5 以下	W1	W1S																																																																																																																						
	2.5 以下	GI	GIS			1.9 以下	W2	W2S																																																																																																																						
	2.8 以下	GJ	GJS			2.5 以下	W3	W3S																																																																																																																						
	2.9 以下	GK	GKS		二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	1.9 以下	W4	W4S																																																																																																																						
3.8 以下	GL	GLS	2.5 以下	W3		W3S																																																																																																																								
3.9 以下	GM	GMS	2.6 以下	W4		W4S																																																																																																																								
			3.1 以下	W5		W5S																																																																																																																								
				3.9 以下	W6	W6S																																																																																																																								

※ 二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換) は、「断熱等+防災」は対象外。

【様式A1-2】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7
共通						
メーカー コード	● 製造・輸入 事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力する と自動で入力 されます)	● 製品型番	● ガラス サイズ (LMSX) (リスト選択)	対象製品リスト 掲載可能日
必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)
xx	○○硝子	▼▼▼	防音	xx○○○○L	L	YYYY/MM/DD
xx	○○硝子	▼▼▼	防音	xx○○○○S	S	YYYY/MM/DD

8	9	10	11	12
共通		防音に関する性能		
製品情報の 対外非公表を 希望する	備考	防音 コード (リスト 選択)	ガラスの仕様	
			複層 /二重窓外窓リフォーム品 /二重窓内窓リフォーム品 (リスト選択)	ガラス構成
(任意)	(任意)	必須	必須	必須
		3	複層	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上
		1	二重窓外窓リフォーム品	ガラス厚み、中空層厚み問わず

対象製品登録申請様式 **ガラス/防音**

[様式A1-2] 項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表														
1	メーカーコード	半角英数 大文字	3	必須	決められた所定のものを入力すること。															
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●														
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。 また、二重構造のガラス入り建具（二重窓）の外窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に「（二重窓外窓リフォーム品）」と記載すること。二重構造のガラス入り建具（二重窓）の内窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に「（二重窓内窓リフォーム品）」と記載すること。	●														
4	性能区分	文字	6	必須	「防音」を記入															
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記載すること。 また、二重窓外窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～4桁目）を、「2W」とした製品型番とすること。 二重窓内窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～5桁目）を、「2WU」とした製品型番とすること。なお、二重窓内窓リフォーム品のリフォーム専用ガラスは、内窓メーカーの純正アタッチメント付部材を使用したガラス等を含む。内窓メーカーの純正アタッチメント部材を使用したガラスの製品型番の登録に限っては内窓メーカーが行うこと。 ガラス1枚当たりのガラスの大きさ（単位：平米）は、以下の区分で記入すること。	●														
6	ガラスサイズ（LMSX）	半角英数 大文字	1	必須	<table border="1"> <tr> <td>0.1未満</td> <td>0.1以上0.8未満</td> <td>0.8以上1.4未満</td> <td>1.4以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>	0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上	X	S	M	L	●						
0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上																	
X	S	M	L																	
7	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	[7, 8について] ※7「対象製品リスト掲載可能日」、8「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。															
8	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。															
9	備考	文字	60	(任意)																
10	防音に関する性能	半角英数 大文字	1	必須	<p>防音コードは、以下の区分で記入すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ガラスの仕様</th> <th>防音コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">複層ガラス</td> <td>一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)</td> <td rowspan="2">ガラス厚み、中空層厚み問わず</td> <td rowspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 複層ガラスにおいて、中空層が5mm以下、17mm以上は対象外。 ※ 三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス（アタッチメント付きガラス、真空ガラス）は対象外。</p>	ガラスの仕様		防音コード	複層ガラス	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上	3	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上	4	一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上	5	二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	ガラス厚み、中空層厚み問わず	1	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)	
ガラスの仕様		防音コード																		
複層ガラス	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上	3																		
	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上	4																		
	一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上	5																		
二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	ガラス厚み、中空層厚み問わず	1																		
二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)																				
11	ガラスの仕様 複層/二重窓外窓リフォーム品 /二重窓内窓リフォーム品	文字	60	必須	“複層”、“二重窓外窓リフォーム品”、“二重窓内窓リフォーム品”の別を記載すること。 なお、三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス（アタッチメント付きガラス、真空ガラス）は対象外。															
12	ガラスの仕様 ガラス構成	文字	60	必須	複層ガラスの場合は、“一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上”、“一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上”、“一方が公称3mm以上、他方が公称5mm以上”を記載すること。 二重窓リフォーム品の場合は、“ガラス厚み、中空層厚み問わず”を記載すること。 なお、複層ガラスにおいて、中空層が5mm以下、17mm以上は対象外。															

【様式A1-3】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7
共通						
メーカー コード	● 製造・輸入 事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力する と自動で入力 されます)	● 製品型番	● ガラス サイズ (LMSX) (リスト選択)	対象製品リスト 掲載可能日
必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)
xx	○○硝子	●●●	防災	xx△△△△L	L	YYYY/MM/DD
xx	○○硝子	●●●	防災	xx△△△△M	M	YYYY/MM/DD

8	9	10	11
共通		防災に関する性能	
製品情報の 対外非公表を 希望する	備考	防災 ガラス	ガラスの仕様 (リスト選択)
(任意)	(任意)	必須	必須
		○	防災安全合わせガラス (60mil以上)
		○	防災安全合わせ複層ガラス (60mil以上)

[様式A1-3] 項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表								
1	メーカーコード	半角英数 大文字	3	必須	決められた所定のものを入力すること。									
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●								
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。 また、二重構造のガラス入り建具（二重窓）の外窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に"（二重窓外窓リフォーム品）"と記載すること。二重構造のガラス入り建具（二重窓）の内窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に"（二重窓内窓リフォーム品）"と記載すること。	●								
4	性能区分	文字	6	必須	「防災」を記入									
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記載すること。 また、二重窓外窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～4桁目）を、"2W"とした製品型番とすること。 二重窓内窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～5桁目）を、"2WU"とした製品型番とすること。なお、二重窓内窓リフォーム品のリフォーム専用ガラスは、内窓メーカーの純正アタッチメント付部材を使用したガラス等を含む。内窓メーカーの純正アタッチメント部材を使用したガラスの製品型番の登録に限っては内窓メーカーが行うこと。 ガラス1枚当たりのガラスの大きさ（単位：平米）は、以下の区分で記入すること。	●								
6	ガラスサイズ（LMSX）	半角英数 大文字	1	必須	<table border="1"> <thead> <tr> <th>0.1未満</th> <th>0.1以上0.8未満</th> <th>0.8以上1.4未満</th> <th>1.4以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </tbody> </table>	0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上	X	S	M	L	●
0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上											
X	S	M	L											
7	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	[7, 8について] ※7「対象製品リスト掲載可能日」、8「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。									
8	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。									
9	備考	文字	60	(任意)										
10	防災ガラス	文字	1	必須	防災ガラスの場合「○」を記入									
11	ガラスの仕様	文字	60	必須	"防災安全合わせガラス（60mm以上）"、"防災安全合わせ複層ガラス（60mm以上）"の別を記載すること。									

【様式A1-4】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
共通								
メーカーコード	● 製造・輸入事業者名	● 製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	● 製品型番	● ガラスサイズ (LMSX) (リスト選択)	対象製品リスト掲載可能日	製品情報の対外非公表を希望する	備考
必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)
xx	○○硝子	▲▲▲	断熱等+防災	xx◇◇◇◇GFSS	S	YYYY/MM/DD		
xx	○○硝子	■ ■ ■	断熱等+防災	xx◇◇◇◇GEMM	M	YYYY/MM/DD		

10	11	12	13	14	15	16	17	18
断熱等に関する性能							防災に関する性能	
ガラス分類コード 汎用品ガラス (=1), 二重窓外窓リフォーム品/ 二重窓内窓リフォーム品 (=1), リフォーム専用ガラス (=2) (リスト選択)	ガラス仕様コード	● ガラス仕様名	ガラスの仕様 (1~7地域対応の場合)		日射熱取得率 (8地域対応の場合)	● グレードコード	防災ガラス	ガラスの仕様 (リスト選択)
			中空層厚さ	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]				
必須	必須	必須	選択必須	選択必須	選択必須	必須	必須	必須
1	LA	Low-E複層ガラス	-	1.7		GFS	○	防災安全合わせ複層ガラス (60mil以上)
1	LG	ガス入りLow-E複層ガラス	-	1.4		GES	○	防災安全合わせ複層ガラス (60mil以上)

対象製品登録申請様式 ガラス/断熱等+防災

[様式A1-4] 項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表																																																																																																																																																						
1	メーカーコード	半角英数大文字	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																																																																																																																																																							
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																																																																																																																																																						
共通	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。 また、二重構造のガラス入り建具（二重窓）の外窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に「（二重窓外窓リフォーム品）」と記載すること。二重構造のガラス入り建具（二重窓）の内窓のガラス交換については、製品名、製品愛称の後に「（二重窓内窓リフォーム品）」と記載すること。	●																																																																																																																																																						
	性能区分	文字	6	必須	「断熱等+防災」を記入																																																																																																																																																							
	製品型番	半角英数大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記載すること。 また、二重窓外窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～4桁目）を、「2W」とした製品型番とすること。 二重窓内窓リフォーム品については、メーカーコードの後（3～5桁目）を、「2WU」とした製品型番とすること。なお、二重窓内窓リフォーム品のリフォーム専用ガラスは、内窓メーカーの純正アタッチメント付部材を使用したガラス等を含む。内窓メーカーの純正アタッチメント部材を使用したガラスの製品型番の登録に限っては内窓メーカーが行うこと。	●																																																																																																																																																						
	ガラスサイズ (LMSX)	半角英数大文字	1	必須	ガラス1枚当たりのガラスの大きさ（単位：平米）は、以下の区分で記入すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0.1未満</td> <td>0.1以上0.8未満</td> <td>0.8以上1.4未満</td> <td>1.4以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>	0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上	X	S	M	L	●																																																																																																																																														
	0.1未満	0.1以上0.8未満	0.8以上1.4未満	1.4以上																																																																																																																																																								
X	S	M	L																																																																																																																																																									
対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※7「対象製品リスト掲載可能日」、8「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																																																																																																																																																								
製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：□ ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「□」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																																																																																																																																																								
備考	文字	60	(任意)																																																																																																																																																									
断熱等に関する性能	ガラス分類コード 汎用品ガラス（=1）、 二重窓外窓リフォーム品/ 二重窓内窓リフォーム品（=1）、 リフォーム専用ガラス（=2）	半角英数大文字	1	必須	汎用品ガラス・二重窓外窓リフォーム品・二重窓内窓リフォーム品の場合は"1"、 リフォーム専用用品（アタッチメント付きガラス等）は"2"を記載すること。																																																																																																																																																							
	ガラス仕様コード	半角英数大文字	4	必須	ガラス仕様コードは、以下の区分で記入すること。 (1) 一重窓のガラス交換 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>ガラス仕様名</th> <th>ガラス仕様コード</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td>三層複層ガラス</td> <td>3F</td> <td>Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず</td> </tr> <tr> <td>複層真空ガラス</td> <td>3V</td> <td>Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず</td> </tr> <tr> <td>ガス入りLow-E複層ガラス</td> <td>LG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Low-E複層ガラス</td> <td>LA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Low-E真空ガラス</td> <td>LV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>複層ガラス</td> <td>FA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>真空ガラス</td> <td>FV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>単板ガラス</td> <td>T</td> <td></td> </tr> </table> (2) 二重窓のガラス交換 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>ガラス仕様名</th> <th>ガラス仕様コード</th> </tr> <tr> <td>二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td>2WU</td> </tr> <tr> <td>二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)</td> <td>2W</td> </tr> </table>	ガラス仕様名	ガラス仕様コード	備考	三層複層ガラス	3F	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず	複層真空ガラス	3V	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず	ガス入りLow-E複層ガラス	LG		Low-E複層ガラス	LA		Low-E真空ガラス	LV		複層ガラス	FA		真空ガラス	FV		単板ガラス	T		ガラス仕様名	ガラス仕様コード	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)	2WU	二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	2W	●																																																																																																																					
ガラス仕様名	ガラス仕様コード	備考																																																																																																																																																										
三層複層ガラス	3F	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず																																																																																																																																																										
複層真空ガラス	3V	Low-E有無、Low-E枚数、ガス封入は問わず																																																																																																																																																										
ガス入りLow-E複層ガラス	LG																																																																																																																																																											
Low-E複層ガラス	LA																																																																																																																																																											
Low-E真空ガラス	LV																																																																																																																																																											
複層ガラス	FA																																																																																																																																																											
真空ガラス	FV																																																																																																																																																											
単板ガラス	T																																																																																																																																																											
ガラス仕様名	ガラス仕様コード																																																																																																																																																											
二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)	2WU																																																																																																																																																											
二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)	2W																																																																																																																																																											
ガラス仕様名	文字	60	必須																																																																																																																																																									
ガラスの仕様 (1～7地域 対応の場合)	中空層厚さ	文字	60	選択必須	中空層の最小厚さ（mm）を記載すること。 "三層複層ガラス"の場合は、各中空層の合計厚さ（mm）を記載し、備考欄に各中空層厚さ（mm）を記載すること（例：12,12）。 "単板"の場合は「0」と記載すること。																																																																																																																																																							
	ガラス中央部の 熱貫流率[W/(㎡・K)]	文字	4	選択必須	有効数字2桁で記載すること。																																																																																																																																																							
日射熱取得率（8地域対応の場合）	半角英数大文字	10	選択必須	小数点以下2桁を記入																																																																																																																																																								
グレードコード	半角英数大文字	4	必須	グレードコードは、以下の区分で記載すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th rowspan="2">製品区分</th> <th colspan="2">ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]</th> <th colspan="2">グレードコード</th> </tr> <tr> <th>断熱等</th> <th>断熱等+防災</th> <th>断熱等</th> <th>断熱等+防災</th> </tr> <tr> <td rowspan="12">汎用品ガラス</td> <td>0.54 以下</td> <td>GA</td> <td>GAS</td> <td>R1</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>0.77 以下</td> <td>GA2</td> <td>GA2S</td> <td>R2</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>0.99 以下</td> <td>GB</td> <td>GBS</td> <td>R3</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>1.0 以下</td> <td>GC</td> <td>GCS</td> <td>R4</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>1.3 以下</td> <td>GD</td> <td>GDS</td> <td>R5</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>1.4 以下</td> <td>GE</td> <td>GES</td> <td>R6</td> <td>R6S</td> </tr> <tr> <td>1.7 以下</td> <td>GF</td> <td>GFS</td> <td>WA</td> <td>WAS</td> </tr> <tr> <td>1.9 以下</td> <td>GG</td> <td>GGS</td> <td>WB</td> <td>WBS</td> </tr> <tr> <td>2.2 以下</td> <td>GH</td> <td>GHS</td> <td>W1</td> <td>W1S</td> </tr> <tr> <td>2.5 以下</td> <td>GI</td> <td>GIS</td> <td>W2</td> <td>W2S</td> </tr> <tr> <td>2.8 以下</td> <td>GJ</td> <td>GJS</td> <td>W3</td> <td>W3S</td> </tr> <tr> <td>2.9 以下</td> <td>GK</td> <td>GKS</td> <td>W4</td> <td>W4S</td> </tr> <tr> <td>3.8 以下</td> <td>GL</td> <td>GLS</td> <td>W5</td> <td>W5S</td> </tr> <tr> <td>3.9 以下</td> <td>GM</td> <td>GMS</td> <td>W6</td> <td>W6S</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">リフォーム専用ガラス</td> <td colspan="2">ng値が 0.65 以下</td> <td colspan="2">R1</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0.60以下</td> <td colspan="2">R2</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.1以下</td> <td colspan="2">R3</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.5 以下</td> <td colspan="2">R4</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1.9 以下</td> <td colspan="2">R5</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.5 以下</td> <td colspan="2">R6</td> <td>R6S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3.1 以下</td> <td colspan="2">WA</td> <td>WAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3.9 以下</td> <td colspan="2">WB</td> <td>WBS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)</td> <td colspan="2">W1</td> <td>W1S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td colspan="2">W2</td> <td>W2S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td colspan="2">W3</td> <td>W3S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td colspan="2">W4</td> <td>W4S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td colspan="2">W5</td> <td>W5S</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)</td> <td colspan="2">W6</td> <td>W6S</td> </tr> </table>	製品区分	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]		グレードコード		断熱等	断熱等+防災	断熱等	断熱等+防災	汎用品ガラス	0.54 以下	GA	GAS	R1	--	0.77 以下	GA2	GA2S	R2	--	0.99 以下	GB	GBS	R3	--	1.0 以下	GC	GCS	R4	--	1.3 以下	GD	GDS	R5	--	1.4 以下	GE	GES	R6	R6S	1.7 以下	GF	GFS	WA	WAS	1.9 以下	GG	GGS	WB	WBS	2.2 以下	GH	GHS	W1	W1S	2.5 以下	GI	GIS	W2	W2S	2.8 以下	GJ	GJS	W3	W3S	2.9 以下	GK	GKS	W4	W4S	3.8 以下	GL	GLS	W5	W5S	3.9 以下	GM	GMS	W6	W6S	リフォーム専用ガラス	ng値が 0.65 以下		R1		--	0.60以下		R2		--	1.1以下		R3		--	1.5 以下		R4		--	1.9 以下		R5		--	2.5 以下		R6		R6S	3.1 以下		WA		WAS	3.9 以下		WB		WBS	二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)		W1		W1S	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W2		W2S	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W3		W3S	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W4		W4S	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W5		W5S	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W6		W6S	●
				製品区分		ガラス中央部の熱貫流率 [W/(㎡・K)]		グレードコード																																																																																																																																																				
断熱等	断熱等+防災	断熱等	断熱等+防災																																																																																																																																																									
汎用品ガラス	0.54 以下	GA	GAS	R1	--																																																																																																																																																							
	0.77 以下	GA2	GA2S	R2	--																																																																																																																																																							
	0.99 以下	GB	GBS	R3	--																																																																																																																																																							
	1.0 以下	GC	GCS	R4	--																																																																																																																																																							
	1.3 以下	GD	GDS	R5	--																																																																																																																																																							
	1.4 以下	GE	GES	R6	R6S																																																																																																																																																							
	1.7 以下	GF	GFS	WA	WAS																																																																																																																																																							
	1.9 以下	GG	GGS	WB	WBS																																																																																																																																																							
	2.2 以下	GH	GHS	W1	W1S																																																																																																																																																							
	2.5 以下	GI	GIS	W2	W2S																																																																																																																																																							
	2.8 以下	GJ	GJS	W3	W3S																																																																																																																																																							
	2.9 以下	GK	GKS	W4	W4S																																																																																																																																																							
3.8 以下	GL	GLS	W5	W5S																																																																																																																																																								
3.9 以下	GM	GMS	W6	W6S																																																																																																																																																								
リフォーム専用ガラス	ng値が 0.65 以下		R1		--																																																																																																																																																							
	0.60以下		R2		--																																																																																																																																																							
	1.1以下		R3		--																																																																																																																																																							
	1.5 以下		R4		--																																																																																																																																																							
	1.9 以下		R5		--																																																																																																																																																							
	2.5 以下		R6		R6S																																																																																																																																																							
	3.1 以下		WA		WAS																																																																																																																																																							
	3.9 以下		WB		WBS																																																																																																																																																							
	二重窓外窓リフォーム品 (外窓のガラス交換)		W1		W1S																																																																																																																																																							
	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W2		W2S																																																																																																																																																							
	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W3		W3S																																																																																																																																																							
	二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W4		W4S																																																																																																																																																							
二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W5		W5S																																																																																																																																																								
二重窓内窓リフォーム品 (内窓のガラス交換)		W6		W6S																																																																																																																																																								
防災ガラス	文字	1	必須	防災ガラスの場合「○」を記入																																																																																																																																																								
ガラスの仕様	文字	60	必須	"防災安全合わせガラス（60mm以上）"、"防災安全合わせ複層ガラス（60mm以上）"の別を記載すること。																																																																																																																																																								

【様式A1】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	●性能区分コード		8	9	10	11 ガラスの仕様		12
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分	●製品型番	熱貫流率区分	日射熱取得率区分	●窓サイズ(LMSX)	開閉方式	建具の仕様	ガラスの仕様		ガスの封入
										Low-E複層/ 複層/単板/ ダブルLow-E三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層		
必須	必須	必須	必須	必須	選択必須	選択必須	必須	必須	必須	選択必須	選択必須	
xxx	◇◇◇	▲▲▲	断熱等+防音	■ ■ ■	A		L	F	1			
xxx	◇◇◇	◆◆◆	断熱等+防音	▼▼▼	B		M	H	1			
xxx	◇◇◇	◆◆=	断熱等+防音	▼一▼	D		S	H	1	単板		

13	14	15	16	17	18	19	20
空気層厚さ	ガラス中央部の熱貫流率	開口部の熱貫流率		日射熱取得率 (8地域対応の場合)	対象製品リスト掲載可能日	製品情報の対 外非公表を希 望する	備考
		熱貫流率	評価方法				
選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	(任意)	(任意)	(任意)
	2.1	1.87	JIS A2102		YYYY/MM/DD		
	2.6	2.33	JIS A2102				
		3.23	二重窓計算式				

※1 内窓により防音性能が向上するため、すべて「断熱等+防音」の区分での登録となります。
なお、防音性能に関する具体的な指標の記載は求めません。

対象製品登録申請様式 **内窓/断熱等+防音**

【様式A1】項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	H/P公表																				
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																					
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																				
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記入すること。	●																				
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等+防音」と記入																					
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																				
6	性能区分 コード	熱貫流率区分 (注)	半角英数 大文字	1	選択必須	[6, 7について] ※6「熱貫流率区分」、7「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。 性能区分コードは、以下の区分で記入すること。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>熱貫流率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>1.1以下</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1.1超1.5以下</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1.5超1.9以下</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.9超2.3以下</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.3超2.9以下</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.9超3.5以下</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3.5超4.7以下</td> </tr> </tbody> </table>	区分	熱貫流率	P	1.1以下	S	1.1超1.5以下	A	1.5超1.9以下	B	1.9超2.3以下	C	2.3超2.9以下	D	2.9超3.5以下	E	3.5超4.7以下	●			
		区分	熱貫流率																							
P	1.1以下																									
S	1.1超1.5以下																									
A	1.5超1.9以下																									
B	1.9超2.3以下																									
C	2.3超2.9以下																									
D	2.9超3.5以下																									
E	3.5超4.7以下																									
日射熱取得率区分	半角英数 小文字	1	選択必須 (8地域対応のみ)	窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。(子育てエコホーム支援事業の8地域製品の場合に必須) <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>窓の日射熱取得率</th> <th>ガラスの日射熱取得率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.52以下</td> <td>0.65以下</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>Z</td> </tr> </tbody> </table>	窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率	0.52以下	0.65以下	Y	Z																
窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率																									
0.52以下	0.65以下																									
Y	Z																									
8	窓サイズ (LMSX)	半角英 大文字	1	必須	窓の大きさ(単位:平米)は、以下の区分で記入すること。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>0.2未満</th> <th>0.2以上1.6未満</th> <th>1.6以上2.8未満</th> <th>2.8以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </tbody> </table>	0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上	X	S	M	L	●												
0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上																							
X	S	M	L																							
9	開閉方式	半角英 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>引き違い</th> <th>開き</th> <th>F I X</th> <th>上げ下げ</th> <th>ルーバー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td> <td>T</td> <td>F</td> <td>U</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>プロジェクト</td> <td>回転</td> <td>多機能</td> <td>折り</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>K</td> <td>S</td> <td>W</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー	H	T	F	U	R	プロジェクト	回転	多機能	折り	その他	P	K	S	W	X	
引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー																						
H	T	F	U	R																						
プロジェクト	回転	多機能	折り	その他																						
P	K	S	W	X																						
10	建具の仕様	半角数字	1	必須	サッシの材質は、以下の区分で記入すること。 ※1その他材料とは主に樹脂製または木材を指す <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>樹脂製</th> <th>木製</th> <th>金属とその他材料の 複合構造 ※1</th> <th>金属製熱 遮断構造</th> <th>金属 (左記以外のもの)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	樹脂製	木製	金属とその他材料の 複合構造 ※1	金属製熱 遮断構造	金属 (左記以外のもの)	1	2	3	4	5											
樹脂製	木製	金属とその他材料の 複合構造 ※1	金属製熱 遮断構造	金属 (左記以外のもの)																						
1	2	3	4	5																						
11	内窓の ガラスの 仕様	Low-E複層/ 複層/単板/ ダブルLow-E三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層 (注)	文字	20	選択必須	[11~13について] ※ガラスの仕様を判断した「Low-E複層/複層/単板+ガス封入+空気層厚さ (mm)」を記入すること。 14に熱貫流率試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。 "Low-E複層"・"複層"・"単板"・"ダブルLow-E三層複層"・"Low-E三層複層"・"三層複層"の別を記載すること。 ダブルLowE: 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス																				
		ガスの封入 (注)	文字	1	選択必須	アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものが封入されている場合は"有"、それ以外の場合は"無"と記載すること。																				
		空気層厚さ (注)	半角英数	10	選択必須	※空気層の最小厚さ (mm) を記載すること。"ダブルLow-E三層複層"・"Low-E三層複層"・"三層複層"の場合は、各空気層の合計厚さ (mm) を記入し、備考欄に各空気層厚さ (mm) を記載すること (例: 12, 12) 。"単板"の場合は「0」と記載すること。																				
		ガラス中央部の熱貫流率 (注)	半角英数	30	選択必須	15に記載した熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率を有効数字2桁以上で記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。																				
15	熱貫流率 (注)	半角数字	10		16の方法による計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上を記載すること。																					
16	開口部の 熱貫流率 評価方法 (注)	文字	60	選択必須	「JIS A 2102-1 附属書D」に規定される既存窓の情報がない場合の改修窓の熱貫流率及び 国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住 宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第三節 熱貫流率及び線熱貫流率5.2.4大部分が透明材料で構成されて いる開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率」(令和4年9月更新)に示される二重窓の熱 貫流率計算式による(http://www.kenken.go.jp/becc/house.html)。 ※評価に用いる外窓仕様は、「金属製建具+単板ガラス」とすること。																					
17	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角数字	10	選択必須 (8地域対応のみ)	国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住 宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第四節 日射熱取得率 6.2.1「大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等)の垂直面日射熱取得率」式(6)に示される計算方法により求めた値を記入すること。																					
18	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	[18, 19 について] ※18「対象製品リスト掲載可能日」、19「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																					
19	製品情報の対外非公表を 希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。「○」を入力した場合、情報は無期限に公開 されません。																					
20	備考	文字	60	(任意)																						

(注) 項番6, 11~16: 先進的リノベは8地域も対象

対象製品登録申請様式 外窓/断熱等

【様式A1-1】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
共通										断熱等に関する性能	
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分(型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●窓サイズ(LMSX)(リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト掲載可能日	製品情報の対外非公表を希望する	備考	●性能区分コード	
										熱貫流率区分	日射熱取得率区分
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)	選択必須	選択必須
×××	◇◇◇	▲▲▲	断熱等	■ ■ ■	L	F	YYYY/MM/DD			A	
×××	◇◇◇	◆◆◆	断熱等	▼▼▼	M	H				B	
×××	◇◇◇	■ ■ ■	断熱等	▲▲▲	M	H					Y
×××	◇◇◇	▲▲▲	断熱等	■ ■ ■	M	H				P	
×××	◇◇◇	◆◆◆	断熱等	▼▼▼	M	H				B	
×××	◇◇◇	■ ■ ■	断熱等	▲▲▲	M	H				B	

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
建具の仕様	●工法		建具等の基準				開口部の熱貫流率		日射熱取得率(8地域対応の場合)
	構造(リスト選択)	取付方法	中高層用	ガラスの仕様			熱貫流率	評価方法	
Low-E複層/複層/単板/ダブルLow-E三層複層/Low-E三層複層/三層複層(リスト選択)				ガスの封入(リスト選択)	空気層厚さ	ガラス中央部の熱貫流率			
必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須
1	1	○				1.5	1.87	JIS A2102	
2	2	○				2.0	2.3	JIS A2102	
5	1								0.52
1	2					0.59	1.1	JIS A4710	
3	1		Low-E複層	有	14mm以上			表 1	
3	2					1.7	2.3	JIS A2102	

対象製品登録申請様式 外窓/断熱等

[様式A1-1] 項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表																	
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																		
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																	
3	製品名・製品名称	文字	60	必須	製品名、製品名称がある場合は記入すること。	●																	
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等」を記入																		
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイパンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																	
6	窓サイズ (LMSX)	半角英数 大文字	1	必須	窓の大きさ (単位: 平米) は、以下の区分で記入すること。 0.2未満 0.2以上1.6未満 1.6以上2.8未満 2.8以上 X S M L	●																	
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 引き違い 開き F I X 上げ下げ ルーバー H T F U R プロジェクト 回転 多機能 折り その他 P K S W X																		
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																		
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																		
10	備考	文字	60	(任意)																			
11	性能区分コード	熱貫流率区分	半角英数 大文字	1	選択必須	【11、12について】 ※11「熱貫流率区分」、12「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。先進的窓リノベ事業は11必須。 性能区分コードは、以下の区分で記入すること。先進的窓リノベ事業は8地域も対象。 <table border="1"> <tr><th>区分</th><th>熱貫流率</th></tr> <tr><td>P</td><td>1.1以下</td></tr> <tr><td>S</td><td>1.1超1.5以下</td></tr> <tr><td>A</td><td>1.5超1.9以下</td></tr> <tr><td>B</td><td>1.9超2.3以下</td></tr> <tr><td>C</td><td>2.3超2.9以下</td></tr> <tr><td>D</td><td>2.9超3.5以下</td></tr> <tr><td>E</td><td>3.5超4.7以下</td></tr> </table>	区分	熱貫流率	P	1.1以下	S	1.1超1.5以下	A	1.5超1.9以下	B	1.9超2.3以下	C	2.3超2.9以下	D	2.9超3.5以下	E	3.5超4.7以下	●
区分		熱貫流率																					
P	1.1以下																						
S	1.1超1.5以下																						
A	1.5超1.9以下																						
B	1.9超2.3以下																						
C	2.3超2.9以下																						
D	2.9超3.5以下																						
E	3.5超4.7以下																						
12	日射熱取得率区分	半角英数 小文字	1	選択必須 (8地域対応のみ)	窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。 (子育てエコホーム支援事業の8地域製品の場合に必須) 窓の日射熱取得率 ガラスの日射熱取得率 0.52以下 0.65以下 Y Z	●																	
13	建具の仕様	構造	半角英数	1	必須 【13～22 断熱性能について】 ※1～7地域対応の場合は、13「建具の仕様 構造」に加えて16～19「ガラスの仕様」又は、20、21「開口部の熱貫流率」のいずれかの欄に記入すること。 サッシの材質は、以下の区分で記入すること。 ※1その他材料は主に樹脂製または木材を指す <table border="1"> <tr><th>樹脂製</th><th>木製</th><th>金属製</th><th>金属製</th><th>金属製</th></tr> <tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr> </table>	樹脂製	木製	金属製	金属製	金属製	1	2	3	4	5								
樹脂製	木製	金属製	金属製	金属製																			
1	2	3	4	5																			
14	工法	取付方法	文字	1	必須 製品の取り付け方法は、以下の区分で記入すること。(カバー工法で取り付け可能な製品は1、それ以外は2と記載。) ※カバー、はつり兼用品も1と記載。1を選択した場合は、カバー工法納まりで性能評価をしてください。 カバー工法 はつり 1 2	●																	
15	工法	中高層用	文字	1	選択必須 中高層住宅用の製品である場合「○」を記載すること。(中高層用製品は○を記載、それ以外は無記載。) ※中高層住宅に使用可能な製品であって、低層住宅用としても兼用される製品については○を記載	●																	
16	断熱等に関する性能	ガラスの仕様	Low-E複層/ 複層/単層/ ダブルLow-E三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層	文字	20	選択必須 (1～7地域対応) 【16～18について】 ※ガラスの仕様を判断した「Low-E複層/複層/単層+ガス+封入+空気層厚さ (mm)」を記入すること。 ※19に熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。 「Low-E複層」、「複層」、「単層」、「ダブルLow-E三層複層」、「Low-E三層複層」、「三層複層」の別を記載すること。 ダブルLow-E: 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス																	
17			ガスの封入	文字	1	選択必須 (1～7地域対応) アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものが封入されている場合は「有」、それ以外の場合は「無」と記載すること。																	
18			空気層厚さ	半角英数	10	選択必須 (1～7地域対応) ※空気層の最小厚さ (mm) を記載すること。「ダブルLow-E三層複層」、「Low-E三層複層」、「三層複層」の場合は、各空気層の合計厚さ (mm) を記入し、備考欄に各空気層厚さ (mm) を記載すること。(例: 12,12)。「単層」の場合は「0」と記載すること。																	
19			ガラス中央部の熱貫流率	半角英数	30	選択必須 (1～7地域対応) 20に記載した熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率を有効数字2桁以上で記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。																	
20	開口部の熱貫流率	熱貫流率	半角英数	10	選択必須 (1～7地域対応) 21の方法による試験結果又は計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上を記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。																		
21	開口部の熱貫流率	評価方法	文字	60	選択必須 (1～7地域対応) 【JIS A 4710】「JIS A 1492」【ISO 12567-1】に規定される断熱性能試験方法、もしくは、 【JIS A 2102-1】「JIS A 2102-2」【ISO 10077-1】【ISO 10077-2】に規定される断熱性能計算方法による。 なお、「JIS A 2102-1」にて計算を行う場合は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第三節 熱貫流率及び断熱熱貫流率 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率 付録B 窓又はドアの熱貫流率 B.1大部分がガラスで構成されている開口部(窓等)」(令和4年9月更新)に示される表1「適用可能な窓の面積・寸法」及び表2「適用可能な窓の熱貫流率・断熱熱貫流率」の値を用いることができる。 また、上記試験方法、計算方法によらず、建具とガラスの仕様に応じて熱貫流率を定めた「表1」によることもできる。																		
22	開口部の熱貫流率	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角英数	10	選択必須 (8地域対応のみ) 【JIS A 1493】「JIS R 3106」【ISO 9050】に規定される試験方法、もしくは「JIS A 2103」に規定される計算方法による。 また、上記試験方法、計算方法によらず、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第四節 日射熱取得率 付録C (大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の垂直面日射熱取得率 - ガラスの日射熱取得率等を用いる場合 -)」に示される方法により求めた値(「ガラスの垂直面日射熱取得率」)および表2 (b)「(参考) 大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の(一重構造の建具)の垂直面日射熱取得率 (木製建具又は樹脂製建具)」および表2 (b)「(参考) 大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の(一重構造の建具)の垂直面日射熱取得率 (木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具、金属性断熱断熱構造建具又は金属製建具)」の値を含む)を用いることができる。																		

[様式A1-2] 入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8
共通							
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分(型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●窓サイズ(LMSX)(リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト掲載可能日
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)
×××	◇◇◇	▲▲▲	防音	■ ■ ■	L	F	
×××	◇◇◇	◆◆◆	防音	▼▼▼	M	H	
×××	◇◇◇	■ ■ ■	防音	▲▲▲	M	H	

9	10	11	12	13
共通		防音に関する性能		
製品情報の対外非公表を希望する	備考	開口部の遮音性能		型式認定の場合認定番号の記号(表3)
		評価区分(リスト選択)	評価方法(リスト選択)	
(任意)	(任意)	必須	必須	選択必須
		T-1	JIS A1416	
		等級2	表3	4
		等級2	JIS A1416	

[様式A1-2] 項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表										
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。											
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●										
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記入すること。	●										
4	性能区分	文字	6	必須	「防音」を記入											
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●										
6	窓サイズ (LMSX)	半角英数 大文字	1	必須	窓の大きさ (単位: 平米) は、以下の区分で記入すること。	●										
					<table border="1"> <tr> <td>0.2未満</td> <td>0.2以上1.6未満</td> <td>1.6以上2.8未満</td> <td>2.8以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>		0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上	X	S	M	L		
0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上													
X	S	M	L													
7	共通 開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。											
					<table border="1"> <tr> <td>引き違い</td> <td>開き</td> <td>F I X</td> <td>上げ下げ</td> <td>ルーバー</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>T</td> <td>F</td> <td>U</td> <td>R</td> </tr> </table>		引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー	H	T	F	U	R
					引き違い		開き	F I X	上げ下げ	ルーバー						
					H		T	F	U	R						
<table border="1"> <tr> <td>プロジェクト</td> <td>回転</td> <td>多機能</td> <td>折り</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>K</td> <td>S</td> <td>W</td> <td>X</td> </tr> </table>	プロジェクト	回転	多機能	折り	その他	P	K	S	W	X						
プロジェクト	回転	多機能	折り	その他												
P	K	S	W	X												
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。											
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。											
10	備考	文字	60	(任意)												
11	防音に関する 評価区分	文字	10	必須	"T-1"・"等級2"・"等級3"の別を記載すること なお、JIS A4706における T-2等級以上の製品についてもT-1と記載すること。											
12	防音に関する 評価方法	文字	30	必須	「JIS A 1416」または、「型式認定」で判断する場合は「表3」と記入すること。											
13	防音に関する 型式認定の場合認定番号の記号 (表3)	半角英数	2	選択必須	型式認定の場合は、登録マニュアル (表3) の番号を選択し記載すること。											

【様式A1-3】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
共通									
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●窓サイズ(LMSX)	開閉方式	対象製品リスト掲載可能日	製品情報の対外非公表を希望する	備考
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)
×××	◇◇◇	▲▲▲	防犯	■ ■ ■	L	T			
×××	◇◇◇	◆◆◆	防犯	▼▼▼	M	H			
×××	◇◇◇	■ ■ ■	防犯	▲▲▲	M	H			

11	12
防犯に関する性能	
表4の番号	管理番号
必須	必須
11	0001
9	0123
9	0400

[様式A1-3] 項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表																				
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																					
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																				
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記入すること。	●																				
4	性能区分	文字	6	必須	「防犯」を記入																					
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																				
6	窓サイズ (LMSX)	半角英数 大文字	1	必須	窓の大きさ (単位: 平米) は、以下の区分で記入すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0.2未満</td> <td>0.2以上1.6未満</td> <td>1.6以上2.8未満</td> <td>2.8以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>	0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上	X	S	M	L	●												
0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上																							
X	S	M	L																							
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>引き違い</td> <td>開き</td> <td>F I X</td> <td>上げ下げ</td> <td>ルーバー</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>T</td> <td>F</td> <td>U</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>プロジェクト</td> <td>回転</td> <td>多機能</td> <td>折り</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>K</td> <td>S</td> <td>W</td> <td>X</td> </tr> </table>	引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー	H	T	F	U	R	プロジェクト	回転	多機能	折り	その他	P	K	S	W	X	
引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー																						
H	T	F	U	R																						
プロジェクト	回転	多機能	折り	その他																						
P	K	S	W	X																						
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																					
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																					
10	備考	文字	60	(任意)																						
11	表4の番号	半角英数	2	必須	登録マニュアル(表4)の番号を選択し記載すること。																					
12	管理番号	半角英数	4	必須	(一社) 全国防犯協会連合会が公開する防犯性能の高い建物部品目録に登録している番号を選択し記載すること。																					

[様式A1-4] 入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
共通										防災に関する性能
メーカー コード	●製造・輸入 事業者名	●製品名・ 製品 愛称	性能区分 (型番入力 すると自動 で入力され ます)	●製品型番	●窓サイズ (LMSX) (リスト選 択)	開閉方式	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報 の対外非 公表を希 望する	備考	防災ガラス 対応製品
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)	必須
×××	◇◇◇	▲▲▲	防災	■ ■ ■	L	F				○
×××	◇◇◇	◆◆◆	防災	▼▼▼	M	H				○
×××	◇◇◇	■ ■ ■	防災	▲▲▲	M	H				○

[様式A1-4] 項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表																				
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																					
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																				
3	製品名・製品名称	文字	60	必須	製品名、製品名称がある場合は記入すること。	●																				
4	性能区分	文字	6	必須	「防災」を記入																					
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																				
6	窓サイズ (LMSX)	半角英数 大文字	1	必須	窓の大きさ (単位: 平米) は、以下の区分で記入すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0.2未満</td> <td>0.2以上1.6未満</td> <td>1.6以上2.8未満</td> <td>2.8以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>	0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上	X	S	M	L	●												
0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上																							
X	S	M	L																							
7	共通 開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>引き違い</td> <td>開き</td> <td>F I X</td> <td>上げ下げ</td> <td>ルーバー</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>T</td> <td>F</td> <td>U</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>プロジェクト</td> <td>回転</td> <td>多機能</td> <td>折り</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>K</td> <td>S</td> <td>W</td> <td>X</td> </tr> </table>	引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー	H	T	F	U	R	プロジェクト	回転	多機能	折り	その他	P	K	S	W	X	
引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー																						
H	T	F	U	R																						
プロジェクト	回転	多機能	折り	その他																						
P	K	S	W	X																						
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																					
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																					
10	備考	文字	60	(任意)																						
11	防災 防災ガラス対応製品	文字	1	必須	防災ガラスが入る製品の場合「○」を記入																					

対象製品登録申請様式 **外窓/断熱等+防犯**

【様式A1-5】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共通										断熱等に関する性能		
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●窓サイズ(LMSX) (リスト選択)	開閉方式 (リスト選択)	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の対外非公表を希望する	備考	●性能区分コード		建具の仕様
										熱貫流率区分 (リスト選択)	日射熱取得率区分 (リスト選択)	構造 (リスト選択)
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)	選択必須	選択必須	必須
×××	◇◇◇	▲▲▲	断熱等+防犯	■ ■ ■	L	T				A		1
×××	◇◇◇	◆◆◆	断熱等+防犯	▼▼▼	M	H				B		2
×××	◇◇◇	■ ■ ■	断熱等+防犯	▲▲▲	M	H				B		3

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
断熱等に関する性能									防犯に関する性能		
●工法		建具等の基準				開口部の熱貫流率			日射熱取得率 (8地域対応の場合)	表4の番号	管理番号
取付方法 (リスト選択)	中高層用 (リスト選択)	ガラスの仕様				熱貫流率	評価方法	熱貫流率			
		Low-E複層/ 複層/単板/ ダブルLow-E 三層複層/ Low-E三層複 層/ 三層複層(リスト 選択)	ガスの封入 (リスト選択)	空気層厚さ	ガラス中央部 の熱貫流率						
選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	必須	必須	
1	○				1.5	1.87	JIS A2102		11	0001	
					2.0	2.3	JIS A2102		9	0123	
		Low-E複層	有	14mm以上			表1		9	0400	

対象製品登録申請様式 **外窓/断熱等+防犯**

【様式A1-5】項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表														
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。															
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●														
3	製品名・製品要称	文字	60	必須	製品名、製品要称がある場合は記入すること。	●														
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等+防犯」を記入															
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の記号との重複は不可とする。	●														
6	窓サイズ (LMSX)	半角英数 大文字	1	必須	窓の大きさ (単位: 平米) は、以下の区分で記入すること。	●														
					<table border="1"> <tr> <td>0.2未満</td> <td>0.2以上1.6未満</td> <td>1.6以上2.8未満</td> <td>2.8以上</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> </table>		0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上	X	S	M	L						
0.2未満	0.2以上1.6未満	1.6以上2.8未満	2.8以上																	
X	S	M	L																	
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。															
					<table border="1"> <tr> <td>引き違い</td> <td>開き</td> <td>F I X</td> <td>上げ下げ</td> <td>ルーバー</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>T</td> <td>F</td> <td>U</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>プロジェクト</td> <td>回転</td> <td>多機能</td> <td>折り</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>K</td> <td>S</td> <td>W</td> <td>X</td> </tr> </table>		引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー	H	T	F	U	R	プロジェクト	回転	多機能	折り
引き違い	開き	F I X	上げ下げ	ルーバー																
H	T	F	U	R																
プロジェクト	回転	多機能	折り	その他																
P	K	S	W	X																
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。															
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。															
10	備考	文字	60	(任意)																
11	性能区分コード	半角英数大文字	1	選択必須	[11, 12について] ※11「熱貫流率区分」、12「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。先進的窓リノベーション事業は11必須。 性能区分コードは、以下の区分で記入すること。先進的窓リノベーション事業は8地域も対象。	●														
					<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>熱貫流率</th> </tr> <tr> <td>P</td> <td>1.1以下</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1.1超1.5以下</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1.5超1.9以下</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.9超2.3以下</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.3超2.9以下</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.9超3.5以下</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3.5超4.7以下</td> </tr> </table>		区分	熱貫流率	P	1.1以下	S	1.1超1.5以下	A	1.5超1.9以下	B	1.9超2.3以下	C	2.3超2.9以下	D	2.9超3.5以下
区分	熱貫流率																			
P	1.1以下																			
S	1.1超1.5以下																			
A	1.5超1.9以下																			
B	1.9超2.3以下																			
C	2.3超2.9以下																			
D	2.9超3.5以下																			
E	3.5超4.7以下																			
12	日射熱取得率区分	半角英数 小文字	1	選択必須 (8地域対応のみ)	窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。 (子育てエコホームページ支援事業の8地域製品の場合に必須)	●														
					<table border="1"> <tr> <th>窓の日射熱取得率</th> <th>ガラスの日射熱取得率</th> </tr> <tr> <td>0.52以下</td> <td>0.65以下</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>Z</td> </tr> </table>	窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率	0.52以下	0.65以下	Y	Z									
窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率																			
0.52以下	0.65以下																			
Y	Z																			
13	建具の仕様	構造	半角英数	1	必須															
					[13~22 断熱性能について] ※1~7地域対応の場合は、13「建具の仕様 構造」に加えて16~19「ガラスの仕様」又は、20, 21「開口部の熱貫流率」のいずれかの欄に記入すること。 サッシの材質は、以下の区分で記入すること。 ※1その他材料とは主に樹脂製または木材を指す															
					<table border="1"> <tr> <th>樹脂製</th> <th>木製</th> <th>金属とその他材料の複合構造 ※1</th> <th>金属製 ※2</th> <th>金属製 (圧入構造以外のもの)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	樹脂製	木製	金属とその他材料の複合構造 ※1	金属製 ※2	金属製 (圧入構造以外のもの)	1	2	3	4	5					
樹脂製	木製	金属とその他材料の複合構造 ※1	金属製 ※2	金属製 (圧入構造以外のもの)																
1	2	3	4	5																
14	工法	取付方法	文字	1	必須	●														
					製品の取り付け工法は、以下の区分で記入すること。(カバ工法で取り付可能な製品は1、それ以外は2と記載。) ※カバ工法は、はつり兼用製品も1と記載。1を選択した場合は、カバ工法納まりで性能評価をしてください。															
					<table border="1"> <tr> <th>カバ工法</th> <th>はつり</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	カバ工法	はつり	1	2											
カバ工法	はつり																			
1	2																			
15	工法	中高層用	文字	1	選択必須	●														
					中高層住宅用の製品である場合「○」を記載すること。(中高層用製品は○を記載、それ以外は無記載。) ※中高層住宅に使用可能な製品であって、低層住宅用としても兼用される製品については○を記載															
16	建築基準 の基準	ガラスの仕様	Low-E複層/ 複層/単層/ ダブルLow-E三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層	文字	20	[16~18について] ※ガラスの仕様を断じた「Low-E複層/複層/単層+ガス封入+空気層厚さ (mm)」を記入すること。 19に熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。														
						「Low-E複層」、「複層」、「単層」、「ダブルLow-E三層複層」、「Low-E三層複層」、「三層複層」の別を記載すること。 ダブルLow-E: 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス														
						アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以上のものが封入されている場合は「有」、それ以外の場合は「無」と記載すること。														
17	建築基準 の基準	ガラスの仕様	ガラスの封入	文字	1	選択必須 (1~7地域対応)														
18	建築基準 の基準	ガラスの仕様	空気層厚さ	半角英数	10	選択必須 (1~7地域対応)														
19	建築基準 の基準	ガラスの仕様	ガラス中央部の熱貫流率	半角英数	30	選択必須 (1~7地域対応)														
20	断熱等に関する性能	熱貫流率	半角英数	10	選択必須 (1~7地域対応)															
					21の方法による試験結果又は計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上を記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。															
21	断熱等に関する性能	開口部の熱貫流率	評価方法	文字	60	選択必須 (1~7地域対応)														
					[JIS A 4710] [JIS A 1492] [ISO 12567-1]に規定される断熱性能試験方法、もしくは、 [JIS A 2102-1] [JIS A 2102-2] [ISO 10077-1] [ISO 10077-2]に規定される断熱性能計算方法による。 なお、[JIS A 2102-1]にて計算を行う場合は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三節第四節 日射熱取得率 付録C (大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の垂直面日射熱取得率 - ガラスの日射熱取得率等を用いる場合 -)」に示される方法により求めた値 (表1「ガラスの垂直面日射熱取得率」、表2 (a)「(参考) 大部分が透明材料で構成される開口部 (ドア等) の熱貫流率 付録B 窓又はドアの熱貫流率 B.1 大部分がガラスで構成されている開口部 (窓等)」(令和4年9月更新) に示される表1「適用可能な窓の面積・寸法」及び表2「適用可能な窓の熱貫流率・線熱貫流率」の値を用いることができる。 また、上記試験方法、計算方法によらず、建具とガラスの仕様に応じて熱貫流率を定めた「表1」によることでもできる。															
22	断熱等に関する性能	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角英数	10	選択必須 (8地域対応のみ)															
					[JIS A 1493] [JIS R 3106] [ISO 9050]に規定される試験方法、もしくは「JIS A 2103」に規定される計算方法による。 また、上記試験方法、計算方法によらず、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三節第四節 日射熱取得率 付録C (大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の垂直面日射熱取得率 - ガラスの日射熱取得率等を用いる場合 -)」に示される方法により求めた値 (表1「ガラスの垂直面日射熱取得率」、表2 (a)「(参考) 大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の (一直線建造の建具) の垂直面日射熱取得率 (木製建具又は樹脂製建具) 及び表2 (b)「(参考) 大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の (一直線建造の建具) の垂直面日射熱取得率 (木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具、金属性断熱断熱構造建具又は金属製建具)」の値を含む) を用いることができる。															
23	防犯に関する性能	表4の番号	半角英数	2	必須	登録マニュアル(表4)の番号を選択し記載すること。														
24	防犯に関する性能	登録番号	半角英数	4	必須	(一社) 全国防犯協会連合会が公開する防犯性能の高い建築物品目録に登録している番号を選択し記載すること。														

[様式A1-6] 入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。
次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共通										断熱等に関する性能		
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●窓サイズ (LMSX) (リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の 対外非公表を希望する	備考	●性能区分コード		建具の仕様
										熱貫流率区分	日射熱取得率区分	構造 (リスト選択)
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)	選択必須	選択必須	必須
xxx	◇◇◇	▲▲▲	断熱等+防災	■ ■ ■	L	F				A		1
xxx	◇◇◇	◆◆◆	断熱等+防災	▼▼▼	M	H				B		2
xxx	◇◇◇	■ ■ ■	断熱等+防災	▲▲▲	M	H				B		3

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
断熱等に関する性能									防災に関する性能
●工法		建具等の基準				開口部の熱貫流率		日射熱取得率 (8地域対応の場合)	防災ガラス 対応製品
取付方法	中高層用	ガラスの仕様			熱貫流率	評価方法			
		Low-E複層/ 複層/単板/ ダブルLow-E 三層複層/ Low-E三層複層/ 三層複層(リスト 選択)	ガスの封入 (リスト選択)	空気層厚さ			ガラス中央部 の熱貫流率		
選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	必須
					1.5	1.87	JIS A2102		○
					2.0	2.3	JIS A2102		○
		Low-E複層	有	14mm以上			表1		○

対象製品登録申請様式 **外窓/断熱等+防災**

【様式A1-6】項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/任意	項目説明	HP公表																	
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																		
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																	
3	製品名・製品名称	文字	60	必須	製品名、製品名称がある場合は記入すること。	●																	
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等+防災」を記入																		
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																	
6	窓サイズ (LMSX)	半角英数 大文字	1	必須	窓の大きさ (単位: 平米) は、以下の区分で記入すること。 0.2未満 0.2以上1.6未満 1.6以上2.8未満 2.8以上 X S M L	●																	
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 引き違い 開き F I X 上げ下げ ルーバー H T F U R プロジェクト 回転 多機能 折り その他 P K S W X																		
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	※「対象製品リスト掲載可能日」、「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD ※ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 掲載可能日の指定が不要の場合は記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																		
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表: ○、公表可能: プラック ※ホームページ公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																		
10	備考	文字	60	(任意)																			
11	性能区分コード	熱貫流率区分	半角英数大文字	1	選択必須	[11, 12について] ※11「熱貫流率区分」、12「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。先進的窓リノベ事業は11必須。 性能区分コードは、以下の区分で記入すること。先進的窓リノベ事業は8地域も対象。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>熱貫流率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>1.1以下</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1.1超1.5以下</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1.5超1.9以下</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.9超2.3以下</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.3超2.9以下</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.9超3.5以下</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3.5超4.7以下</td> </tr> </tbody> </table>	区分	熱貫流率	P	1.1以下	S	1.1超1.5以下	A	1.5超1.9以下	B	1.9超2.3以下	C	2.3超2.9以下	D	2.9超3.5以下	E	3.5超4.7以下	●
区分		熱貫流率																					
P	1.1以下																						
S	1.1超1.5以下																						
A	1.5超1.9以下																						
B	1.9超2.3以下																						
C	2.3超2.9以下																						
D	2.9超3.5以下																						
E	3.5超4.7以下																						
12	日射熱取得率区分	半角英数小文字	1	選択必須 (8地域対応のみ)	窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。 (子育てエコホーム支援事業の8地域製品の場合に必須) <table border="1"> <thead> <tr> <th>窓の日射熱取得率</th> <th>ガラスの日射熱取得率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.52以下</td> <td>0.65以下</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>Z</td> </tr> </tbody> </table>	窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率	0.52以下	0.65以下	Y	Z	●											
窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率																						
0.52以下	0.65以下																						
Y	Z																						
13	建具の仕様	構造	半角英数	1	必須	[13~22 断熱性能について] ※1~7地域対応の場合は、13「建具の仕様 構造」に加えて16~19「ガラスの仕様」又は、20, 21「開口部の熱貫流率」のいずれかの欄に記入すること。 サッシの材質は、以下の区分で記入すること。 ※1その他材料とは主に樹脂製または木材を指す <table border="1"> <thead> <tr> <th>樹脂製</th> <th>木製</th> <th>金属製の材料の 合金製 ※1</th> <th>金属製の材料の 合金製 (古記以外のもの)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	樹脂製	木製	金属製の材料の 合金製 ※1	金属製の材料の 合金製 (古記以外のもの)	1	2	3	4									
樹脂製	木製	金属製の材料の 合金製 ※1	金属製の材料の 合金製 (古記以外のもの)																				
1	2	3	4																				
14	工法	取付方法	文字	1	必須	製品の取り付け工法は、以下の区分で記入すること。(カバー工法で取り付け可能な製品は1、それ以外は2と記載。) ※カバー、はつり兼用製品も1と記載。1を選択した場合は、カバー工法済みで性能評価をしてください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>カバー工法</th> <th>はつり</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	カバー工法	はつり	1	2	●												
カバー工法	はつり																						
1	2																						
15	工法	中高層用	文字	1	選択必須	中高層住宅用の製品である場合「○」を記載すること。(中高層用製品は○を記載、それ以外は無記載。) ※中高層住宅に使用可能な製品であって、低層住宅用としても兼用される製品については○を記載	●																
16	建具等の仕様	ガラスの仕様	Low-E樹脂/複層/単板/ダブルLow-E三層複層/Low-E三層複層/三層複層	文字	20	選択必須 (1~7地域対応)	[16~18について] ※ガラスの仕様を利用した「Low-E樹脂/複層/単板+ガス封入+空気層厚さ (mm)」を記入すること。 19に熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。 「Low-E樹脂」、「樹脂」、「単板」、「ダブルLow-E三層複層」、「Low-E三層複層」、「三層複層」の別を記載すること。 ダブルLowE: 2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス																
17			ガラスの封入	文字	1	選択必須 (1~7地域対応)	アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものが封入されている場合は「有」、それ以外の場合は「無」と記載すること。																
18			空気層厚さ	半角英数	10	選択必須 (1~7地域対応)	※空気層の最小厚さ (mm) を記載すること。「ダブルLow-E三層複層」、「Low-E三層複層」、「三層複層」の場合は、各空気層の合計厚さ (mm) を記入し、備考欄に各空気層厚さ (mm) を記載すること (例: 12, 12)。「単板」の場合は「0」と記載すること。																
19			ガラス中央部の熱貫流率	半角英数	30	選択必須 (1~7地域対応)	20に記載した熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガラス中央部熱貫流率を有効数字2桁以上で記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。																
20	開口部の熱貫流率	熱貫流率	半角英数	10	選択必須 (1~7地域対応)	21の方法による試験結果又は計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上を記載すること。 ※表1にて評価をした場合は記載不要。																	
21		評価方法	文字	60	選択必須 (1~7地域対応)	「JIS A 4710」「JIS A 1492」「ISO 12567-1」に規定される断熱性能試験方法、もしくは、「JIS A 2102-1」「JIS A 2102-2」「ISO 10077-1」「ISO 10077-2」に規定される断熱性能計算方法による。 なお、「JIS A2102-1」にて計算を行う場合は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第三節 熱貫流率及び断熱係数 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率 付録B 窓又はドアの熱貫流率 B.1大部分がガラスで構成されている開口部(窓等)」(令和4年9月更新)に示される表1「適用可能な窓の面積・寸法」及び表2「適用可能な窓の熱貫流率・線熱貫流率」の値を用いることができる。 また、上記試験方法、計算方法によらず、建具とガラスの仕様に応じて熱貫流率を定めた「表1」によることもできる。																	
22	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角英数	10	選択必須 (8地域対応のみ)	「JIS A 1493」「JIS R 3106」「ISO 9050」に規定される試験方法、もしくは「JIS A 2103」に規定される計算方法による。 また、上記試験方法、計算方法によらず、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章第四節 日射熱取得率 付録C「大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の垂直面日射熱取得率-ガラスの日射熱取得率等を用いる場合-」に示される方法により求めたエネルギー消費性能の評価 (木製建具又は樹脂製建具) および表2 (b)「(参考) 大部分が透明材料で構成される開口部 (窓等) の(一重構造の建具) の垂直面日射熱取得率 (木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製建具、金属性熱伝導建具又は金属製建具) の値を含む」を用いることができる。																		
23	防災	防災ガラス対応製品	文字	1	必須	防災ガラスが入る製品の場合「○」を記入																	

対象製品登録申請様式 **ドア/断熱等**

【様式A1-1】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
共通										断熱等に関する性能	
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●開戸・引戸サイズ (1~4) (リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の 対外非公表 を希望する	備考	●性能区分コード	
										熱貫流率区分	日射熱取得率区分
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)	選択必須	選択必須
xxx	◇◇◇	▲▲▲	断熱等	089DOORA1	1	D	YYYY/MM/DD			A	
xxx	◇◇◇	▲▲▲	断熱等	089DOORA2	2	D				A	
xxx	◇◇◇	▲▲▲	断熱等	089DOORA3	3	D				A	
xxx	◇◇◇	◆◆◆	断熱等	089DOORB2	2	D				B	
xxx	◇◇◇	■ ■ ■	断熱等	089DOORY3	3	D					Y
xxx	◇◇◇	▲▲▲	断熱等	089DOORC4	4	E				C	
xxx	◇◇◇	◆◆◆	断熱等	089DOORD1	1	D				D	
xxx	◇◇◇	■ ■ ■	断熱等	089DOORP2	2	D				P	

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
断熱等に関する性能											
建具等の基準							開口部の熱貫流率		日射熱取得率 (8地域対応の場合)	●工法	
建具の仕様			ガラスの仕様				熱貫流率	評価方法		取付方法	中高層用
枠の仕様 (リスト選択)	戸の仕様	ポスト有無 (リスト選択)	LowE複層/複層 /単板/三層複層 (リスト選択)	ガラスの封入 (リスト選択)	空気層厚さ	ガラス中央部の 熱貫流率					
必須	必須	必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	選択必須	必須	選択必須
3	8	無						表2		2	○
3	8	無						表2		1	○
3	8	無						表2		1	
2	3	無	LowE複層	無	15mm以上			表2		2	
3	4	無	複層	無	厚み問わず			表2		2	
2	8	無					2.12	JIS A4710		1	○
4	6	無				2.0	3.45	JIS A2102		1	○
3	9	無					0.89	JIS A4710		2	

対象製品登録申請様式 ドア/断熱等

[様式A1-1] 項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/選択/任意	項目説明	H/P公表																												
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																													
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																												
3	製品名・製品要称	文字	60	必須	製品名、製品要称がある場合は記入すること。	●																												
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等」を記入	●																												
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハロンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																												
6	開戸・引戸サイズ (1~4)	半角英数 大文字	1	必須	開戸・引戸の大きさは、以下の区分で記入すること。	●																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">サイズ区分</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">開戸</th> <th colspan="2">引戸</th> </tr> <tr> <th>子育てエコ</th> <th>窓ノベ</th> <th>子育てエコ</th> <th>窓ノベ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td rowspan="2">小</td> <td rowspan="2">小</td> <td rowspan="2">小</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.6平米以上、 1.8平米未満</td> <td>1.6平米以上、 2.8平米未満</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.8平米以上、 2.8平米未満</td> <td rowspan="2">大</td> <td rowspan="2">中</td> <td rowspan="2">大</td> <td>2.8平米以上、 3.0平米未満</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.8平米以上</td> <td>3.0平米以上</td> </tr> </tbody> </table>		サイズ区分		開戸		引戸		子育てエコ	窓ノベ	子育てエコ	窓ノベ	1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	小	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	2	1.6平米以上、 1.8平米未満	1.6平米以上、 2.8平米未満	3	1.8平米以上、 2.8平米未満	大	中	大	2.8平米以上、 3.0平米未満	4	2.8平米以上	3.0平米以上
					サイズ区分					開戸		引戸																						
							子育てエコ	窓ノベ		子育てエコ	窓ノベ																							
1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	小	小	1.0平米以上、 1.6平米未満																													
2	1.6平米以上、 1.8平米未満				1.6平米以上、 2.8平米未満																													
3	1.8平米以上、 2.8平米未満	大	中	大	2.8平米以上、 3.0平米未満																													
4	2.8平米以上				3.0平米以上																													
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。																													
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	[8、9について] ※8「対象製品リスト掲載可能日」、9「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																													
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：□ ※ホームページ公表から公表可能な場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されます。																													
10	備考	文字	60	(任意)																														
11	性能区分 コード	半角英数 大文字	1	選択必須	[11、12について] ※11「熱貫流率区分」、12「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。性能区分コードは、以下の区分で記入すること。	●																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>熱貫流率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>1.1以下</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1.1超1.5以下</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1.5超1.9以下</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.9超2.3以下</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.3超2.9以下</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.9超3.5以下</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3.5超4.7以下</td> </tr> </tbody> </table>		区分	熱貫流率	P	1.1以下	S	1.1超1.5以下	A	1.5超1.9以下	B	1.9超2.3以下	C	2.3超2.9以下	D	2.9超3.5以下	E	3.5超4.7以下												
区分	熱貫流率																																	
P	1.1以下																																	
S	1.1超1.5以下																																	
A	1.5超1.9以下																																	
B	1.9超2.3以下																																	
C	2.3超2.9以下																																	
D	2.9超3.5以下																																	
E	3.5超4.7以下																																	
12	日射熱取得率区分	半角英数 小文字	1	選択必須 (8地域対応のみ)	窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。 窓の日射熱取得率 ガラスの日射熱取得率 0.52以下 0.65以下 Y Z	●																												
13	建具の 仕様の 仕様の	半角英数	1	必須	[13~21 断熱性能について] ※13~15「建具の仕様」に追加で16~19「ガラスの仕様」又は、20~21「開口部の熱貫流率」のいずれかの欄に記入すること。 枠の材質は、以下の区分で記入すること。※1「その他」は主に樹脂製または木材を指す	●																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>木製</td> <td>金属との他材料の場合構造※1</td> <td>金属製断熱構造</td> <td>金属</td> <td>左記以外のもの</td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	木製	金属との他材料の場合構造※1	金属製断熱構造	金属	左記以外のもの																		
1	2	3	4	5																														
木製	金属との他材料の場合構造※1	金属製断熱構造	金属	左記以外のもの																														
14	建具等の基準	半角数字	2	必須	戸の材質は、以下の区分で記入すること。	●																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>木製断熱 構造構造</th> <th>高断熱 フラッシュ構造</th> <th>断熱 フラッシュ構造</th> <th>フラッシュ構造</th> <th>木製</th> <th>ハニカムフラッシュ構造</th> <th>左記以外のもの</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガラス有</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>ガラス無</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>			木製断熱 構造構造	高断熱 フラッシュ構造	断熱 フラッシュ構造	フラッシュ構造	木製	ハニカムフラッシュ構造	左記以外のもの	ガラス有	1	2	3	4	5	6	7	ガラス無	8	9	10	11	12	13	14				
	木製断熱 構造構造	高断熱 フラッシュ構造	断熱 フラッシュ構造	フラッシュ構造	木製	ハニカムフラッシュ構造	左記以外のもの																											
ガラス有	1	2	3	4	5	6	7																											
ガラス無	8	9	10	11	12	13	14																											
15	建具等の基準	文字	1	必須	戸にボストが設置される場合は「有」、設置されない場合は「無」と記載すること。 なお、戸にボストが設置されるものと設置されないものが設定されている場合はボスト有りの性能にボスト無しを包含することができる。																													
16	断熱等に 関する 性能	LowE層/層数/ 単板/三層複層	文字	60	選択 必須 (1~7地域 対応)	[16~18について] ※ガラスの性能を判断した、「LowE層/層数/単板+ガラスの封入+空気層厚さ (mm)」を記入すること。 21に熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガス中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。 「Low-E層数」、「層数」、「単板」、「三層複層」の別を記載すること。	●																											
					ガラスの封入	文字		1	選択 必須 (1~7地域 対応)	アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等のものが封入されている場合は「有」、それ以外の場合は「無」と記載すること。																								
					空気層厚さ	半角英数		10	選択 必須 (1~7地域 対応)	※空気層の最小厚さ (mm) を記載すること。「三層複層」の場合は、 各空気層の合計厚さ (mm) を記入し、備考欄に各空気層厚さ (mm) を記載すること (例：12,12)。「単板」の場合は0と記載すること。																								
19	断熱等に 関する 性能	ガラス中央部の熱貫流率	半角英数	30	選択 必須 (1~7地域 対応)	20に記載した熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスのガス中央部熱貫流率が有効数字2桁以上で記載すること。 ※表2にて評価をした場合は記載不要。																												
20	断熱等に 関する 性能	熱貫流率	半角英数	10	選択 必須 (1~7地域 対応)	21の方法による試験結果又は計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上で記載すること。 ※表2にて評価をした場合は記載不要。																												
21	断熱等に 関する 性能	開口部の 熱貫流率	半角英数	60	選択 必須 (1~7地域 対応)	「JIS A 4710」「ISO 12567-1」に規定される断熱性能試験方法、もしくは、 「JIS A 2102-1」「JIS A 2102-2」「ISO 10077-1」「ISO 10077-2」に規定される断熱性能計算方法による。 なお、「JIS A 2102-1」にて計算を行う場合は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の 2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三節第三部 熱貫流率及び線熱貫流率 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部(F等)の熱貫流率 付録B F等の開口部」に示される表4「適用可能なFの面積・寸法」、表5「戸の種類に応じた熱貫流率及び線熱貫流率」、表6「枠 (フレーム) の種類に応じた熱貫流率」の値を用いることである。 また、上記試験方法、計算方法によらず、枠、戸、ガラスの仕様に応じて熱貫流率を定められた表2によることである。																												
22	断熱等に 関する 性能	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角数字	10	選択 必須 (8地域 対応のみ)	国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三節第四部 日射熱 取得率 6.2 重畳日射熱取得率により求めた値を記入すること。																												
23	工法	取付方法	文字	1	必須	製品の取り付け工法は、以下の区分で記入すること。カバー工法で取り付け可能な製品は1、それ以外は2と記載。 ※カバー、はつり兼用製品も1と記載。1を選択した場合は、カバー工法納まりで性能評価をしてください。	●																											
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>カバー工法</th> <th>はつり</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		カバー工法	はつり	1	2																							
カバー工法	はつり																																	
1	2																																	
24	工法	中高層用	文字	1	選択 必須	中高層住宅用の製品である場合○を記載すること。(中高層用製品は○を記載、それ以外は無記載。) ※中高層住宅に使用可能な製品であっても、低層住宅用としても兼用される製品については○を記載	●																											

[様式A1-2] 入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
共通									
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●開戸・引戸サイズ (1~4) (リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の 対外非公表を希望する	備考
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)
xxx	◇◇◇	▲▲▲	防音	089DOORA1	1	D			
xxx	◇◇◇	◆◆◆	防音	089DOORA2	2	D			
xxx	◇◇◇	■ ■ ■	防音	089DOORA3	3	D			

11	12	13
防音に関する性能		
開口部の遮音性能		型式認定の場合 認定番号 の記号 (表3)
評価区分 (リスト選択)	評価方法 (リスト選択)	
必須	必須	選択必須
T-1	表3	8
等級2	表3	4
等級2	表3	7

対象製品登録申請様式 **ドア/防音**

[様式A1-2] 項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/選択必須/任意	項目説明	HP公表																												
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																													
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																												
3	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記入すること。	●																												
4	性能区分	文字	6	必須	「防音」を記入																													
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																												
6	開戸・引戸サイズ (1~4)	半角英数 大文字	1	必須	開戸・引戸の大きさは、以下の区分で記入すること。	●																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">サイズ区分</th> <th colspan="2">開戸</th> <th colspan="2">引戸</th> </tr> <tr> <th>子育てエコ</th> <th>窓リハ</th> <th>子育てエコ</th> <th>窓リハ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td>小</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td>小</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.6平米以上、 1.8平米未満</td> <td rowspan="2">中</td> <td>1.6平米以上、 2.8平米未満</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.8平米以上、 2.8平米未満</td> <td>2.8平米以上、 3.0平米未満</td> <td rowspan="2">大</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.8平米以上</td> <td>大</td> <td>3.0平米以上</td> <td>大</td> </tr> </tbody> </table>		サイズ区分	開戸		引戸		子育てエコ	窓リハ	子育てエコ	窓リハ	1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	2	1.6平米以上、 1.8平米未満	中	1.6平米以上、 2.8平米未満	中	3	1.8平米以上、 2.8平米未満	2.8平米以上、 3.0平米未満	大	4	2.8平米以上	大	3.0平米以上	大
					サイズ区分			開戸		引戸																								
							子育てエコ	窓リハ	子育てエコ	窓リハ																								
					1		1.0平米以上、 1.6平米未満	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小																								
2	1.6平米以上、 1.8平米未満	中	1.6平米以上、 2.8平米未満	中																														
3	1.8平米以上、 2.8平米未満		2.8平米以上、 3.0平米未満	大																														
4	2.8平米以上	大	3.0平米以上		大																													
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開戸</th> <th>引戸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>	開戸	引戸	D	E																									
開戸	引戸																																	
D	E																																	
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	[8、9について] ※8「対象製品リスト掲載可能日」、9「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																													
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：□ ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「□」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																													
10	備考	文字	60	(任意)																														
11	防音に関する性能	開口部の遮音性能	評価区分	文字	10	必須	「T-1」、「等級2」、「等級3」の別を記載すること なお、JIS A4702またはJIS A4706におけるT-2等級以上の製品についてもT-1と記載すること。																											
		評価方法 (型式・三層複層・試験)	文字	10	必須	「JIS A 1416」または、「型式認定」で判断する場合は「表3」と記入すること。																												
13	型式認定の場合認定番号の記号 (表3)	文字	2	選択 必須	型式認定の場合は、登録マニュアル (表3) の認定番号の記号を選択すること。																													

[様式A1-3] 入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
共通									
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●開戸・引戸サイズ (1~4) (リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の 対外非公表を希望する	備考
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)
xxx	◇◇◇	▲▲▲	防犯	■ ■ ■	1	D			
xxx	◇◇◇	◆ ◆ ◆	防犯	▼ ▼ ▼	2	D			
xxx	◇◇◇	■ ■ ■	防犯	▲ ▲ ▲	3	D			

11	12
防犯に関する性能	
表4の番号	管理番号
必須	必須
1	0100
1	0200
7	0123

対象製品登録申請様式 **ドア/防犯**

[様式A1-3] 項目説明

項番	項目名	型	最大文字数	必須/選択 必須/任意	項目説明	H/P 公表																													
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																														
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																													
3	製品名・製品名称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記入すること。	●																													
4	性能区分	文字	6	必須	「防犯」を記入																														
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的にハイフンは許可、他の型番との重複は不可とする。	●																													
6	開戸・引戸サイズ (1~4)	半角英数 大文字	1	必須	開戸・引戸の大きさは、以下の区分で記入すること。	●																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">サイズ区分</th> <th colspan="2">開戸</th> <th colspan="2">引戸</th> </tr> <tr> <th>子育てエコ</th> <th>窓リノバ</th> <th>子育てエコ</th> <th>窓リノバ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td rowspan="2">小</td> <td rowspan="2">小</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td rowspan="2">小</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.6平米以上、 1.8平米未満</td> <td>1.6平米以上、 2.8平米未満</td> <td rowspan="2">中</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.8平米以上、 2.8平米未満</td> <td rowspan="2">大</td> <td rowspan="2">大</td> <td>2.8平米以上、 3.0平米未満</td> <td rowspan="2">大</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.8平米以上</td> <td>3.0平米以上</td> <td>大</td> </tr> </tbody> </table>		サイズ区分	開戸		引戸		子育てエコ	窓リノバ	子育てエコ	窓リノバ	1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	2	1.6平米以上、 1.8平米未満	1.6平米以上、 2.8平米未満	中	3	1.8平米以上、 2.8平米未満	大	大	2.8平米以上、 3.0平米未満	大	4	2.8平米以上	3.0平米以上	大
					サイズ区分			開戸		引戸																									
							子育てエコ	窓リノバ	子育てエコ	窓リノバ																									
					1		1.0平米以上、 1.6平米未満	小	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小																								
2	1.6平米以上、 1.8平米未満	1.6平米以上、 2.8平米未満	中																																
3	1.8平米以上、 2.8平米未満	大		大	2.8平米以上、 3.0平米未満	大																													
4	2.8平米以上		3.0平米以上		大																														
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>開戸</th> <th>引戸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>	開戸	引戸	D	E																										
開戸	引戸																																		
D	E																																		
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	[8, 9について] ※8「対象製品リスト掲載可能日」、9「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																														
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：ブランク ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。																														
10	備考	文字	60	(任意)																															
11	附 表 4 の 番 号	半角英数	2	必須	登録マニュアル (表4) の番号を選択すること。																														
12	防 犯 性 に 関 する 管 理 番 号	半角英数	4	必須	防犯性能の高い建物部品目録に登録している管理番号を記入すること。																														

対象製品登録申請様式 **ドア/断熱等+防犯**

【様式A1-4】入力見本

ホームページより指定様式をダウンロードしてください。赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
共通										断熱等に関する性能	
メーカーコード	●製造・輸入事業者名	●製品名・製品愛称	性能区分 (型番入力すると自動で入力されます)	●製品型番	●開戸・引戸サイズ (1~4) (リスト選択)	開閉方式	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の 対外非公表を希望する	備考	●性能区分コード	
										熱貫流率区分	日射熱取得率区分
必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	(任意)	(任意)	(任意)	選択必須	選択必須
×××	◇◇◇	▲▲▲	断熱等+防犯	089DOORA1	1	D	YYYY/MM/DD			A	
×××	◇◇◇	◆◆◆	断熱等+防犯	089DOORB2	2	D				B	
×××	◇◇◇	■◆■	断熱等+防犯	089DOORY3	3	D					Y

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
断熱等に関する性能											防犯に関する性能		
建具等の基準							開口部の熱貫流率		日射熱取得率 (8地域対応の場合)	●工法		表4の番号	管理番号
建具の仕様			ガラスの仕様				熱貫流率	評価方法		取付方法	中高層用		
枠の仕様 (リスト選択)	戸の仕様	ポスト有無 (リスト選択)	LowE複層/複層/ 単板/三層複層 (リスト選択)	ガラスの封入 (リスト選択)	空気層厚さ	ガラス中央部の 熱貫流率			選択必須			選択必須	選択必須
3	8	無							表2	2	○	1	0100
2	3	無	LowE複層	無	15mm以上				表2	2		1	0200
3	4	無	複層	無	厚み問わず				表2	2		7	0201

対象製品登録申請様式 ドア/断熱等+防犯

[様式A1-4] 項目説明

項目	項目名	型	最大文字数	必須/選択必須/任意	項目説明	H/P公表																															
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力すること。																																
2	製造・輸入事業者名	文字	60	必須		●																															
3	製品名・製品形状	文字	60	必須	製品名、製品形状がある場合は記入すること。	●																															
4	性能区分	文字	6	必須	「断熱等+防犯」を記入																																
5	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	申請に使用する製品型番を記入すること。 例外的に「H/P」は許可、他の仕様の重複は不可とする。 開戸・引戸の大きさは、以下の区分で記入すること。	●																															
共通	開戸・引戸サイズ (1~4)	半角英数 大文字	1	必須	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">サイズ区分</th> <th colspan="2">開戸</th> <th colspan="2">引戸</th> </tr> <tr> <th>子爵でエゴ</th> <th>窓リノベ</th> <th>子爵でエゴ</th> <th>窓リノベ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td>小</td> <td>小</td> <td>1.0平米以上、 1.6平米未満</td> <td>小</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.6平米以上、 1.8平米未満</td> <td rowspan="2">小</td> <td rowspan="2">中</td> <td>1.6平米以上、 2.8平米未満</td> <td>小</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.8平米以上、 2.8平米未満</td> <td>2.8平米以上、 3.0平米未満</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.8平米以上</td> <td>大</td> <td>大</td> <td>3.0平米以上</td> <td>大</td> </tr> </tbody> </table>	サイズ区分	開戸		引戸		子爵でエゴ	窓リノベ	子爵でエゴ	窓リノベ	1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	2	1.6平米以上、 1.8平米未満	小	中	1.6平米以上、 2.8平米未満	小	3	1.8平米以上、 2.8平米未満	2.8平米以上、 3.0平米未満	中	4	2.8平米以上	大	大	3.0平米以上	大	●
					サイズ区分		開戸		引戸																												
						子爵でエゴ	窓リノベ	子爵でエゴ	窓リノベ																												
					1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小																											
2	1.6平米以上、 1.8平米未満	小	中	1.6平米以上、 2.8平米未満	小																																
3	1.8平米以上、 2.8平米未満			2.8平米以上、 3.0平米未満	中																																
4	2.8平米以上	大	大	3.0平米以上	大																																
7	開閉方式	半角英数 大文字	1	必須	開閉形式は、以下の区分で記入すること。 なお、「その他」の場合には、具体的な開閉方式を備考欄に記入すること。 <table border="1"> <tr> <td>開戸</td> <td>引戸</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>E</td> </tr> </table>	開戸	引戸	D	E																												
開戸	引戸																																				
D	E																																				
8	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	(任意)	【8、9について】 ※8「対象製品リスト掲載可能日」、9「製品情報の対外非公表を希望する」の両方の欄への記入は不可。 YYYY/MM/DD 掲載可能日の指定が不要の場合には記載不要。指定した日付までは情報公開されません。																																
9	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	(任意)	非公表：○、公表可能：□ ※ホームページ非公表から公表可能になった場合は、○印を削除して再提出してください。 「○」を記入した場合は、情報は無期限に公開されます。																																
10	備考	文字	60	(任意)																																	
性能区分コート	熱貫流率区分	半角英数 大文字	1	選択必須	<p>【11、12について】</p> <p>※11「熱貫流率区分」、12「日射熱取得率区分」の両方の欄への記入は不可。性能区分コートは、以下の区分で記入すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>熱貫流率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>1.0以下</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1.1以上 1.5以下</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1.5以上 1.9以下</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1.9以上 2.3以下</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2.3以上 2.9以下</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2.9以上 3.5以下</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>3.5以上 4.7以下</td> </tr> </tbody> </table>	区分	熱貫流率	F	1.0以下	S	1.1以上 1.5以下	A	1.5以上 1.9以下	B	1.9以上 2.3以下	C	2.3以上 2.9以下	D	2.9以上 3.5以下	E	3.5以上 4.7以下	●															
					区分	熱貫流率																															
F	1.0以下																																				
S	1.1以上 1.5以下																																				
A	1.5以上 1.9以下																																				
B	1.9以上 2.3以下																																				
C	2.3以上 2.9以下																																				
D	2.9以上 3.5以下																																				
E	3.5以上 4.7以下																																				
12	日射熱取得率区分	半角英数 小文字	1	選択必須 (8地域対応のみ)	窓およびガラスの日射熱取得率は、以下の区分で記入すること。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>窓の日射熱取得率</th> <th>ガラスの日射熱取得率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.52以下</td> <td>0.65以下</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>Z</td> </tr> </tbody> </table>	窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率	0.52以下	0.65以下	Y	Z	●																									
窓の日射熱取得率	ガラスの日射熱取得率																																				
0.52以下	0.65以下																																				
Y	Z																																				
建具等の基準 断熱等に 関する性能	建具の仕様	枠の仕様	半角英数	1	必須	<p>【13~21 断熱性能について】</p> <p>※13~15「建具の仕様」に追加して16~19「ガラスの仕様」又は、20~21「開口部の熱貫流率」のうちいずれか欄に記入すること。 枠の材質は、以下の区分で記入すること。※1の枠材は主に樹脂製または木材製</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>木製</th> <th>金属とその他材料の複合構造※1</th> <th>金属製断熱構造</th> <th>金属</th> <th>左記以外のもの</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	木製	金属とその他材料の複合構造※1	金属製断熱構造	金属	左記以外のもの	1	2	3	4	5																					
		木製	金属とその他材料の複合構造※1	金属製断熱構造	金属	左記以外のもの																															
		1	2	3	4	5																															
		戸の仕様	半角英数	2	必須	<p>戸の材質は、以下の区分で記入すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>木製断熱 積層構造</th> <th>窓断熱 フラッシュ構造</th> <th>窓断熱 フラッシュ構造</th> <th>フラッシュ構造</th> <th>木製</th> <th>ハニカムフラッシュ構造</th> <th>左記以外のもの</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガラス有</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>ガラス無</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	木製断熱 積層構造	窓断熱 フラッシュ構造	窓断熱 フラッシュ構造	フラッシュ構造	木製	ハニカムフラッシュ構造	左記以外のもの	ガラス有	1	2	3	4	5	7	ガラス無	8	9	10	11	12	13										
		木製断熱 積層構造	窓断熱 フラッシュ構造	窓断熱 フラッシュ構造	フラッシュ構造	木製	ハニカムフラッシュ構造	左記以外のもの																													
ガラス有	1	2	3	4	5	7																															
ガラス無	8	9	10	11	12	13																															
ボスト有無	文字	1	必須	<p>戸にボストが設置される場合は「有」、設置されない場合は「無」と記載すること。 なお、戸にボストが設置されるものと設置されないものとが設定されている場合はボストの有無に包含することができず。</p>																																	
Low-E仕様/複層/単板/三層複層	文字	60	選択必須 (1~7地域対応)	<p>【16~18について】</p> <p>※ガラスの性能を判断した、Low-E仕様/複層/単板+ガラスの封入+空気層厚さ (mm) を記入すること。 2)「熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスの中央部熱貫流率が記載されている場合は記載不要。 “Low-E仕様”・“複層”・“単板”・“三層複層”の別を記載すること。</p>																																	
ガラスの封入	文字	1	選択必須 (1~7地域対応)	アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものが封入されている場合は「有」、それ以外の場合は「無」と記載すること。																																	
空気層厚さ	半角英数	10	選択必須 (1~7地域対応)	※空気層の最小厚さ (mm) を記載すること。“三層複層”の場合は、各空気層の合計厚さ (mm) を記入し、備考欄に各空気層厚さ (mm) を記載すること (例：12,12)。“単板”の場合は0と記載すること。																																	
ガラス中央部の熱貫流率	半角英数	30	選択必須 (1~7地域対応)	20:記載した熱貫流率の試験又は計算に用いたガラスの中央部熱貫流率を有効数字2桁以上で記載すること。 ※表2にて評価をした場合は記載不要。																																	
熱貫流率	半角英数	10	選択必須 (1~7地域対応)	21:の方法による試験結果又は計算結果の熱貫流率を記載すること。有効数字2桁以上で記載すること。 ※表2にて評価をした場合は記載不要。																																	
開口部の熱貫流率	評価方法	文字	60	選択必須 (1~7地域対応)	<p>JIS A 4710「JIS 12567-1」に規定される断熱性能試験方法、もしくは、JIS A 2102-1「JIS A 2102-2」JIS ISO 10077-1「JIS ISO 10077-2」に規定される断熱性能計算方法による。 なお、JIS A 2102-1にて計算を行う場合は、国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三節第三節 断熱性能及び伝熱性能 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)及び大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率 付録B 窓又はドアの熱貫流率 B.2 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部」に示される表4「適用可能なドアの面積・寸法」、表5「戸の種類に応じた熱貫流率及び伝熱貫流率」、表6「枠 (フレーム)の種類に応じた熱貫流率」の値を用いることができる。また、上記試験方法、計算方法によらず、枠、戸、ガラスの仕様に応じて熱貫流率を定められた表2によることもできる。</p>																																
					22	日射熱取得率 (8地域対応の場合)	半角英数	10	選択必須 (8地域対応のみ)	<p>国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」の「2. エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三節第四節 日射熱取得率 6.2 垂直面日射熱取得率により求めた値を記入すること。</p>																											
工法	取付方法	文字	1	必須	<p>製品の取り付け工事は、以下の区分で記入すること。カバー工法で取り付可能な製品は1、それ以外は2と記載。 ※カバー、はつり兼用製品も1と記載。1を選択した場合は、カバー工法納まりで性能評価をしてください。</p> <table border="1"> <tr> <td>カバー工法</td> <td>はつり</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	カバー工法	はつり	1	2	●																											
					カバー工法	はつり																															
1	2																																				
24	中高層用	文字	1	選択必須	<p>中高層住宅用の製品である場合○を記載すること。(中高層用製品は○を記載、それ以外は無記載。) ※中高層住宅にも使用可能な製品であって、低層住宅にもして兼用される製品については○を記載</p>																																
25	表4の番号	半角英数	2	必須	登録マニュアル (表4) の番号を選択すること。																																
26	管理番号	半角英数	4	必須	防犯性能の高い建物部品目録に登録している管理番号を記入すること。																																

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of a light green arrow pointing right, with a white outline and a pattern of thin, parallel lines. This arrow points towards a solid green horizontal bar that spans the width of the page.

性能証明書について

性能証明書の発行について

性能証明書の発行ルール

- メーカー等は、本事業に登録された製品が、対象となる工事に使用された場合に、性能証明書を発行してください。工事施工業者（申請者）が交付申請をする際に必要な書類です。書式は、自由です。必要項目等は次頁以降のサンプルを参照してください。

性能証明書は重複して発行しないようにシリアルナンバーを附番し管理してください。

- 性能証明書の発行方法は、建材の種類により、2パターンあります。
 【1 WAY発行】対象製品を出荷する際、製品に性能証明書を同梱し発行する方法
 【2 WAY発行】対象製品を出荷後、組立事業者等からの情報をメーカーが確認したうえで、性能証明書を発行する方法

各建材の発行方法は下表を参照してください。

建材	種類	性能	発行方法	書式	必須項目
ガラス	リフォーム専用ガラス	断熱等	開口部の断熱改修の要件を満たす性能を有する。	1 WAY	自由書式 サンプル参照
		防音	生活騒音への配慮に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
		防災	防災性の向上に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
		断熱等+防災	両方の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
	上記以外	断熱等	開口部の断熱改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
		防音	生活騒音への配慮に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
		防災	防災性の向上に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
		断熱等+防災	両方の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY	
内窓	断熱等+防音	内窓は省エネ性能を満たせば防音性能要件も有する。	1 WAY or 2 WAY		
外窓	断熱等	開口部の断熱改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	防音	生活騒音への配慮に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	防犯	防犯性の向上に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	防災	防災性の向上に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	断熱等+防犯	両方の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	断熱等+防災	両方の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
ドア	断熱等	開口部の断熱改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	防音	生活騒音への配慮に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	防犯	防犯性の向上に資する開口部の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		
	断熱等+防犯	両方の改修の要件を満たす性能を有する。	2 WAY		

注意事項

- 交付申請には、上記のほか工事請負契約書、工事写真等も必要です。詳細はホームページ又は、後日公表される「交付申請マニュアル」等を参照してください。
- 性能証明書は、本事業「子育てエコホーム支援事業」及び「先進的窓リノベ2024事業（環境省）」の両事業で使用できるものにしてください。**
- 性能区分として「断熱等」、「断熱等+防災」、「断熱等+防音」、「断熱等+防犯」のいずれであっても、先進的窓リノベ2024事業の対象となる断熱性能を有する製品であれば、先進的窓リノベ2024事業の補助対象となります。**
本事業と先進的窓リノベ2024事業の両事業で対象となる場合は、支援事業を選択いただきます。

ガラスの性能証明書サンプル①

断熱基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >
 - 子育てエコホーム支援事業
 - 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書	ガラス 断熱等
-------	------------

— 注意事項 —
 ■ 「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)
 ※製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合は対象外となります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって補助額が異なります。

製品型番: ABC123123GFM
※事前調査結果を正確に記載してください。

■ 製品詳細

1	製品名 : ABCガラス	2	既存窓枠の材質 : 樹脂
3	ガラスサイズ : W1000mm×H1000mm	4	面積 : 1.0㎡ (中)
5	ガラスの仕様 : Low-E膜	6	ガラスの構成 : LE3+A12+FL3
7	ガラス中央部の熱貫流率 : 1.7	8	グレードコード : GF

■ 発行日 : 2024/**/**
 ■ 事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社
 ■ 書類番号 (通し番号) : 000123
 ■ 組立事業者名 : XYZ株式会社

【断熱等】 記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン		
	子育てエコホーム支援事業	○	
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書	○	
必須項目	ガラス	○	
	断熱等	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
性能等	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
	製品名	○	
性能等	既存窓枠の材質	○	
	ガラスサイズ	○	
	面積	○	
	ガラスの仕様	○	
	ガラスの構成	○	
	ガラス中央部の熱貫流率	○	
	グレードコード	○	

8地域リフォーム専用の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >
 - 子育てエコホーム支援事業
 - 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書	ガラス 8地域リフォーム専用
-------	-------------------

— 注意事項 —
 ■ 「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)
 ※製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合は対象外となります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって補助額が異なります。

製品型番: ABC123123R6M
※事前調査結果を正確に記載してください。

■ 製品詳細

1	製品名 : ABリフォームガラス	2	ガラスサイズ : W1000mm×H1000mm
3	面積 : 1.0㎡ (中)	4	ガラスの仕様 : —
5	ガラスの構成 : 単板ガラス	6	ガラス中央部の熱貫流率 : —
7	日射熱取得率 : 0.65	8	グレードコード : R6
9	既存窓枠の材質 :	10	防災の性能 :

■ 発行日 : 2024/**/**
 ■ 事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社
 ■ 書類番号 (通し番号) : 000112
 ■ 組立事業者名 : XYZ株式会社

【8地域リフォーム専用】 記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン		
	子育てエコホーム支援事業	○	
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書	○	
必須項目	ガラス	○	
	8地域リフォーム専用	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
性能等	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
	製品名	○	
性能等	ガラスサイズ	○	
	面積	○	
	ガラスの仕様		○
	ガラスの構成	○	
	ガラス中央部の熱貫流率		○
	日射熱取得率	○	
	グレードコード	○	
性能等	既存窓枠の材質		○
	防災の性能		○

ガラスの性能証明書サンプル①

リフォーム専用（シール台紙）

< 住宅省エネ2024キャンペーン > - 子育てエコホーム支援事業 - 先進的窓リノベ2024事業		ガラス
性能証明 シール台紙	リフォーム専用	
事業者名（メーカー名）	ABC工業株式会社	
1 製品型番	: ABC123R3L	
2 製品名	: ABCガラス	
3 サイズ	: W850mm×H1780mm (大)	
4 面積	: 1.5㎡	
5 ガラスの仕様	: LowE複層	
6 ガラス中央部の熱貫流率	: 1.9 W/㎡・K	
7 グレードコード	: R3	
■発行日:	2024/**/**	

【リフォーム専用】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン		
	子育てエコホーム支援事業	○	
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書	○	
	ガラス	○	
必須項目	リフォーム専用	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
性能等	事業者名（メーカー名）	○	
	製品名		○
	ガラスサイズ	○	
	面積		○
	ガラスの仕様		○
	ガラス中央部の熱貫流率		○
	グレードコード		○

防音基準の証明書

子育てエコホーム支援事業		ガラス	
性能証明書	防音		
製品型番: ABC123123L			
<small>※事務用登録記録を正確に記載してください。</small>			
■製品詳細			
1 製品名	: ABCガラス	2 既存窓枠の材質	: 樹脂
3 既存窓の開閉形式	: 引違い窓	4 ガラスサイズ	: W850mm×H1780mm
5 面積	: 1.5㎡ (大)	6 ガラスの仕様	: 複層
7 ガラスの構成	: 一方が公称3mm以上、 他方が公称5mm以上		
■発行日: 2024/**/**			
■事業者名（メーカー名）: ABC工業株式会社			
■書類番号（通し番号）: 000123			
■組立事業者名: XYZ株式会社			

【防音】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	ガラス	○	
	防音	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名（メーカー名）	○	
	書類番号（通し番号）	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	既存窓枠の材質	○	
	既存窓の開閉形式	○	
	ガラスサイズ	○	
	面積		○
	ガラスの仕様		○
	ガラスの構成		○

ガラスの性能証明書サンプル②

防災基準の証明書

子育てエコホーム支援事業		ガラス			
性能証明書		防災			
製品型番： ABC123123L <small>※事例用製品型番を正確に記載してください。</small>					
■製品詳細					
1	製品名	: ABCガラス	2	ガラスサイズ	: W850mm×H1780mm
3	面積	: 1.5㎡ (大)	4	ガラスの仕様	: 複層
5	防災の性能	: 合わせガラス 60mil以上			
■発行日 : 2024/**/**					
■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社					
■書類番号 (通し番号) : 000123					
■組立事業者名 : XYZ株式会社					

【防災】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	ガラス	○	
	防災	○	
必須項目	発行日		○
	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
性能等	組立事業者名	○	
	製品名	○	
	ガラスサイズ	○	
	面積	○	
	ガラスの仕様	○	
	防災の性能	○	

断熱等 + 防災基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン > - 子育てエコホーム支援事業 - 先進的窓リノベ2024事業		ガラス			
性能証明書		断熱等 + 防災			
ー 注意事項 ー ■ 「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※) ※製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります。 ※設置する住宅の種類や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合、必須工事 (断熱等改修 または工口住宅設備の設置) を一緒に行う場合、「防災性向上改修」として対象になります。 ※設置する住宅の種類や地域によって補助額が異なります。					
製品型番： ABC123123GFL <small>※事例用製品型番を正確に記載してください。</small>					
■製品詳細					
1	製品名	: ABCガラス	2	ガラスサイズ	: W850mm×H1780mm
3	面積	: 1.5㎡ (大)	4	ガラスの仕様	: Low-E複層
5	ガラスの構成	: LE3+A12+FL3	6	ガラス中央部の熱貫流率	: 1.9
7	日射熱取得率	: -	8	グレードコード	: GF
9	既存窓枠の材質	: 樹脂	10	防災の性能	: 合わせガラス 60mil以上
■発行日 : 2024/**/**					
■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社					
■書類番号 (通し番号) : 000123					
■組立事業者名 : XYZ株式会社					

【断熱等 + 防災】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン		
	子育てエコホーム支援事業	○	
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書	○	
	ガラス	○	
必須項目	断熱等 + 防災	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
性能等	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
	製品名	○	
	ガラスサイズ	○	
	面積	○	
	ガラスの仕様	○	
	ガラスの構成	○	
	ガラス中央部の熱貫流率	○	
	ガラス日射熱取得率		○
	グレードコード	○	
既存窓枠の材質	○		
	防災の性能	○	

内窓の性能証明書サンプル

断熱等 + 防音基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >
 - 子育てエコホーム支援事業
 - 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書		内窓
		断熱等 + 防音

— 注意事項 —

■「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)

※製品仕様によって申請できる事業が限られる場合があります。
 ※設置する住宅の種類や地域によって「防音設備基準」を満たさない場合、必須工事（断熱等改修またはエコ住宅設備の設置）を一緒に行う場合、「防音性向上改修」として対象になります。
 ※設置する住宅の種類や地域によって補助額が異なります。

製品型番： ABC123123AM
*事業明細表記載内容を正確に記載してください。

■製品詳細

1 製品名 : ABCサッシ	2 建具の材質 : 樹脂
3 開閉方式 : 引違い	4 窓サイズ : W1600mm×H1000mm
5 面積 : 1.6㎡ (9P)	6 性能区分コード : A
7 ガラスの仕様 : LowE複層 (A10)	8 ガラス中央部の熱貫流率 : -
9 開口部の熱貫流率 : -	10 窓の日射熱取得率 : -
11 ガラス日射熱取得率 : -	

■発行日 : 2024/**/**

■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社

■書類番号 (通し番号) : 000123

■組立事業者名 : XYZ株式会社

【断熱等 + 防音】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン	○	
	子育てエコホーム支援事業		
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書		
	内窓		
必須項目	断熱等 + 防音	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
性能等	組立事業者名	○	
	製品名	○	
	建具の材質	○	
	開閉方式	○	
	窓サイズ	○	
	面積	○	
	性能区分コード	○	
	ガラスの仕様		○
	ガラス中央部の熱貫流率		○
	開口部の熱貫流率		○
	窓の日射熱取得率		○
ガラス日射熱取得率		○	

外窓の性能証明書サンプル①

断熱基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >
 - 子育てエコホーム支援事業
 - 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書	外窓 断熱等
-------	-----------

— 注意事項 —
 ■「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、福協会の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の形であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)
 ※製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります。
 ※設置する住宅の種類や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合は対象外となります。
 ※設置する住宅の種類や地域によって補助額が異なります。

製品型番: ABC123123BM
※事務局登録型番を正確に記載してください。

■製品詳細

1 製品名 : ABCサッシ	2 建具の材質 : 樹脂
3 開閉方式 : 引違い	4 窓サイズ : W1600mm×H1000mm
5 面積 : 1.6㎡ (中)	6 性能区分コード : B
7 ガラスの仕様 : LowE複層 (G12)	8 ガラス中央部の熱貫流率 : —
9 開口部の熱貫流率 : —	10 窓の日射熱取得率 : —
11 ガラス日射熱取得率 : —	

■発行日 : 2024/**/**
 ■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社
 ■書類番号 (通し番号) : 000123
 ■組立事業者名 : XYZ株式会社

【断熱等】 記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン 子育てエコホーム支援事業 先進的窓リノベ2024事業	○	
	性能証明書	○	
	外窓	○	
	断熱等	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	建具の材質	○	
	開閉方式	○	
	窓サイズ	○	
	面積	○	
	性能区分コード	○	
	ガラスの仕様		○
	ガラス中央部の熱貫流率		○
	開口部の熱貫流率		○
	窓の日射熱取得率		○
ガラス日射熱取得率		○	

防音基準の証明書

子育てエコホーム支援事業

性能証明書	外窓 防音
-------	----------

製品型番: ABC123123M
※事務局登録型番を正確に記載してください。

■製品詳細

1 製品名 : ABCサッシ	2 窓サイズ : W1600mm×H1000mm
3 面積 : 1.6㎡ (中)	4 開閉方式 : 引違い
5 開口部の遮音性能 : 等級2	6 型式認定の場合認定番号 : —

■発行日 : 2024/**/**
 ■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社
 ■書類番号 (通し番号) : 000123
 ■組立事業者名 : XYZ株式会社

【防音】 記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	外窓	○	
	防音	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	窓サイズ	○	
	面積	○	
	開閉方式	○	
	開口部の遮音性能	○	
型式認定の場合認定番号		○	

外窓の性能証明書サンプル②

防犯基準の証明書

子育てエコホーム支援事業		外窓	
性能証明書		防犯	
製品型番: ABC123123M			
<small>※事務局登録型番を正確に記載してください。</small>			
■製品詳細			
1	製品名 : ABCサッシ	2	窓サイズ : W1600mm×H1000mm
3	面積 : 1.6㎡ (中)	4	ガラスの仕様 : CP認定仕様
■発行日 : 2024/**/**			
■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社			
■書類番号 (通し番号) : 000123			
■組立事業者名 : XYZ株式会社			

【防犯】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	外窓	○	
	防犯	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	窓サイズ	○	
	面積	○	
	ガラスの仕様	○	

防災基準の証明書

子育てエコホーム支援事業		外窓	
性能証明書		防災	
製品型番: ABC123123M			
<small>※事務局登録型番を正確に記載してください。</small>			
■製品詳細			
1	製品名 : ABCサッシ	2	窓サイズ : W1600mm×H1000mm
3	面積 : 1.6㎡ (中)	4	防災の性能 (ガラスの仕様) : 防災安全合わせガラス
■発行日 : 2024/**/**			
■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社			
■書類番号 (通し番号) : 000123			
■組立事業者名 : XYZ株式会社			

【防災】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	外窓	○	
	防災	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	窓サイズ	○	
	面積	○	
	防災の性能 (ガラスの仕様)	○	

外窓の性能証明書サンプル③

断熱等 + 防犯基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >
 - 子育てエコホーム支援事業
 - 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書	外窓 断熱等 + 防犯
-------	----------------

— 注意事項 —
 ■ 「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)
 ※製品品番によって申請できる事業が異なる場合があります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合、必須工事（断熱等改修または工口住宅設備の設置）を一緒に行う場合、「防犯性向上改修」として対象になります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって補助額が異なります。

製品型番： ABCI23123BM
※事務用登録番号を正確に記載してください。

■ 製品詳細

1 製品名 : ABCサッシ	2 建具の材質 : 樹脂
3 開閉方式 : 引違い	4 窓サイズ : W1600mm×H1000mm
5 面積 : 1.6㎡ (中)	6 性能区分コード : B
7 ガラス中央部の熱貫流率 : —	8 開口部の熱貫流率 : —
9 窓の日射熱取得率 : —	10 断熱 : LowE膜層 (G12)
11 ガラス日射熱取得率 : —	12 ガラスの仕様 : 防犯 : CP認定仕様

■ 発行日 : 2024/**/**
 ■ 事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社
 ■ 書類番号 (通し番号) : 000123
 ■ 組立事業者名 : XYZ株式会社

【断熱等 + 防犯】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン 子育てエコホーム支援事業 先進的窓リノベ2024事業 性能証明書 外窓 断熱等 + 防犯 発行日	○ ○ ○ ○ ○	
必須項目	製品型番 事業者名 (メーカー名) 書類番号 (通し番号) 組立事業者名	○ ○ ○ ○	
性能等	製品名 建具の材質 開閉方式 窓サイズ 面積 性能区分コード ガラス中央部の熱貫流率 開口部の熱貫流率 窓の日射熱取得率 ガラス日射熱取得率 ガラスの仕様: 断熱 ガラスの仕様: 防犯	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	

断熱等 + 防災基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >
 - 子育てエコホーム支援事業
 - 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書	外窓 断熱等 + 防災
-------	----------------

— 注意事項 —
 ■ 「住宅省エネ2024キャンペーン」は、国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2024事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)
 ※製品品番によって申請できる事業が異なる場合があります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合、必須工事（断熱等改修または工口住宅設備の設置）を一緒に行う場合、「防災性向上改修」として対象になります。
 ※設置する住宅の種別や地域によって補助額が異なります。

製品型番： ABCI23123BM
※事務用登録番号を正確に記載してください。

■ 製品詳細

1 製品名 : ABCサッシ	2 建具の材質 : 樹脂
3 開閉方式 : 引違い	4 窓サイズ : W1600mm×H1000mm
5 面積 : 1.6㎡ (中)	6 性能区分コード : B
7 ガラス中央部の熱貫流率 : —	8 開口部の熱貫流率 : —
9 窓の日射熱取得率 : —	10 断熱 : LowE膜層 (G12)
11 ガラス日射熱取得率 : —	12 ガラスの仕様 : 防犯 ; 防災安全強化ガラス

■ 発行日 : 2024/**/**
 ■ 事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社
 ■ 書類番号 (通し番号) : 000123
 ■ 組立事業者名 : XYZ株式会社

【断熱等 + 防災】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン 子育てエコホーム支援事業 先進的窓リノベ2024事業 性能証明書 外窓 断熱等 + 防災 発行日	○ ○ ○ ○ ○	
必須項目	製品型番 事業者名 (メーカー名) 書類番号 (通し番号) 組立事業者名	○ ○ ○ ○	
性能等	製品名 建具の材質 開閉方式 窓サイズ 面積 性能区分コード ガラス中央部の熱貫流率 開口部の熱貫流率 窓の日射熱取得率 ガラス日射熱取得率 ガラスの仕様: 断熱 ガラスの仕様: 防災	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	

ドアの性能証明書サンプル①

断熱基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >

- 子育てエコホーム支援事業
- 先進的窓リノベ2024事業

性能証明書	断熱等
-------	-----

製品型番: ABC123123B3
※事務局登録型番を正確に記載してください。

■製品詳細

1 製品名 : ABCドア	2 開閉方式 : 開戸
3 戸の材質 : 高断熱フラッシュ	4 枠の材質 : 金属製熱遮断
5 性能区分コード : B	6 ドアサイズ : W900mm×H2300mm
7 面積 : 2.1㎡	8 サイズ区分 : 3
9 ガラスの仕様 : LowE複層 (A12)	10 開口部の熱貫流率 : -
11 窓の 日射熱取得率 : w	12 ガラス 日射熱取得率 : -

■発行日 : 2024/**/**

■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社

■書類番号 (通し番号) : 123

■組立事業者名 : XYZ株式会社

【断熱等】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン		
	子育てエコホーム支援事業	○	
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書	○	
	ドア	○	
必須項目	断熱等	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
性能等	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
	製品名	○	
	枠の材質	○	
	戸の材質	○	
	開閉方式	○	
	ドアサイズ	○	
	面積	○	
	性能区分コード	○	
	サイズ区分	○	
	ガラスの仕様		○
	開口部の熱貫流率		○
窓の日射熱取得率		○	
ガラス日射熱取得率		○	

防音基準の証明書

子育てエコホーム支援事業

性能証明書	防音
-------	----

製品型番: ABC1231233
※事務局登録型番を正確に記載してください。

■製品詳細

1 製品名 : ABCドア	2 枠の材質 : 金属製熱遮断
3 戸の材質 : 高断熱フラッシュ	4 開閉方式 : 開戸
5 ドアサイズ : W900mm×H2300mm	6 面積 : 2.1㎡
7 サイズ区分 : 3	8 開口部の遮音性能 : 等級2
9 型式認定の場合 認定番号 : -	

■発行日 : 2024/**/**

■事業者名 (メーカー名) : ABC工業株式会社

■書類番号 (通し番号) : 000123

■組立事業者名 : XYZ株式会社

【防音】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	ドア	○	
	防音	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名 (メーカー名)	○	
	書類番号 (通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	枠の材質	○	
	戸の材質	○	
	開閉方式	○	
	ドアサイズ	○	
	面積	○	
	サイズ区分	○	
	開口部の遮音性能	○	
	型式認定の場合 認定番号		○

ドアの性能証明書サンプル②

防犯基準の証明書

子育てエコホーム支援事業		ドア	
性能証明書		防犯	
製品型番: ABC123123B3			
<small>※事務局登録番号を正確に記載してください。</small>			
■製品詳細			
1	製品名 : ABCドア	2	枠の材質 : 金属製断熱
3	戸の材質 : 高断熱フラッシュ	4	開閉方式 : 開戸
5	ドアサイズ : W900mm×H2300mm	6	面積 : 2.1㎡
7	サイズ区分 : 3	8	ガラスの仕様 : CP認定仕様
■発行日 : 2024/**/**			
■事業者名(メーカー名) : ABC工業株式会社			
■書類番号(通し番号) : 000123			
■組立事業者名 : XYZ株式会社			

【防犯】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	子育てエコホーム支援事業	○	
	性能証明書	○	
	ドア	○	
	防犯	○	
	発行日		○
必須項目	製品型番	○	
	事業者名(メーカー名)	○	
	書類番号(通し番号)	○	
	組立事業者名	○	
性能等	製品名	○	
	枠の材質	○	
	戸の材質	○	
	開閉方式	○	
	ドアサイズ	○	
	面積	○	
	サイズ区分	○	
	ガラスの仕様	○	

断熱等 + 防犯基準の証明書

< 住宅省エネ2024キャンペーン >		ドア	
- 子育てエコホーム支援事業		断熱等 + 防犯	
- 先進的窓リノベ2024事業			
性能証明書			
製品型番: ABC123123B3			
<small>※事務局登録番号を正確に記載してください。</small>			
■製品詳細			
1	製品名 : ABCドア	2	枠の材質 : 金属製断熱
3	戸の材質 : 高断熱フラッシュ	4	開閉方式 : 開戸
5	ドアサイズ : W900mm×H2300mm	6	面積 : 2.1㎡
7	サイズ区分 : 3	8	性能区分コード : B
9	開口部の熱貫流率 : -	10	窓の日射熱取得率 : -
11	ガラスの仕様 : LowE断熱 (A12)	12	ガラスの日射熱取得率 : -
13	防犯 : CP認定仕様	14	
■発行日 : 2024/**/**			
■事業者名(メーカー名) : ABC工業株式会社			
■書類番号(通し番号) : 000123			
■組立事業者名 : XYZ株式会社			

【断熱等 + 防犯】記載内容

記載内容		必須	任意
タイトル	住宅省エネ2024キャンペーン	○	
	子育てエコホーム支援事業		
	先進的窓リノベ2024事業		
	性能証明書	○	
	ドア	○	
必須項目	断熱等 + 防犯	○	
	発行日		○
	製品型番	○	
	事業者名(メーカー名)	○	
	書類番号(通し番号)	○	
性能等	組立事業者名	○	
	製品名	○	
	枠の材質	○	
	戸の材質	○	
	開閉方式	○	
	ドアサイズ	○	
	面積	○	
	サイズ区分	○	
	性能区分コード	○	
	開口部の熱貫流率		○
	窓の日射熱取得率		○
	ガラスの日射熱取得率		○
	ガラスの仕様: 断熱		○
	ガラスの仕様: 防犯	○	



資料

対象建材・設備の補助額

対象建材・設備の補助額

対象工事		建材・設備		補助額		備考
①	開口部の断熱改修	ガラス交換	省エネ基準レベル	11,000円/枚	大 1.4 m以上	交換するガラスの枚数を乗じて算出
				8,000円/枚	中 0.8 m以上1.4 m未満	
				3,000円/枚	小 0.1 m以上0.8 m未満	
			ZEHレベル	14,000円/枚	大 1.4 m以上	
				10,000円/枚	中 0.8 m以上1.4 m未満	
				4,000円/枚	小 0.1 m以上0.8 m未満	
		内窓設置 外窓交換	省エネ基準レベル	25,000円/箇所	大 2.8 m以上	施工箇所数を乗じて算出
				20,000円/箇所	中 1.6 m以上2.8 m未満	
				17,000円/箇所	小 0.2 m以上1.6 m未満	
			ZEHレベル	34,000円/箇所	大 2.8 m以上	
				27,000円/箇所	中 1.6 m以上2.8 m未満	
				22,000円/箇所	小 0.2 m以上1.6 m未満	
ドア交換	省エネ基準レベル	37,000円/箇所	開戸：1.8 m以上 引戸：3.0 m以上	施工箇所数を乗じて算出		
		32,000円/箇所	開戸：1.0 m以上1.8 m未満 引戸：1.0 m以上3.0 m未満			
	ZEHレベル	49,000円/箇所	開戸：1.8 m以上 引戸：3.0 m以上			
		43,000円/箇所	開戸：1.0 m以上1.8 m未満 引戸：1.0 m以上3.0 m未満			
②	外壁、屋根・天井又は床の断熱改修	外壁	省エネ基準レベル	112,000円/戸	部分断熱	
			ZEHレベル	56,000円/戸		
		屋根・天井	省エネ基準レベル	151,000円/戸		
			ZEHレベル	75,000円/戸		
		床	省エネ基準レベル	40,000円/戸		
			ZEHレベル	20,000円/戸		
			省エネ基準レベル	54,000円/戸		
			ZEHレベル	27,000円/戸		
③	エコ住宅設備の設置	太陽熱利用システム		30,000円/戸	設置した台数を乗じて算出	
		節水型トイレ		22,000円/戸		
		高断熱浴槽		20,000円/戸		
		高効率給湯器		30,000円/戸		
		節湯水栓		5,000円/台		
		蓄電池		64,000円/戸		
		ビルトイン食器洗機		21,000円/戸		
		掃除しやすいレンジフード		13,000円/戸		
④	家事負担の軽減に資する住宅設備	ビルトイン自動調理対応コンロ		14,000円/戸	共同住宅等の共用は、設置するボックス数と20のいずれか小さい数を補助額に乗じて算出	
		浴室乾燥機		23,000円/戸		
		宅配ボックス		11,000円/戸		
		共用の場合		11,000円/ボックス		
	子育て対応改修	防犯性の向上に資する開口部の改修	外窓交換	37,000円/箇所	大 2.8 m以上	施工箇所数を乗じて算出
				26,000円/箇所	中 1.6 m以上2.8 m未満	
		ドア交換	54,000円/箇所	開戸：1.8 m以上 引戸：3.0 m以上		
			38,000円/箇所	開戸：1.0 m以上1.8 m未満 引戸：1.0 m以上3.0 m未満		
	生活騒音への配慮に資する開口部の改修	ガラス交換	11,000円/枚	大 1.4 m以上	交換するガラスの枚数を乗じて算出	
			8,000円/枚	中 0.8 m以上1.4 m未満		
			3,000円/枚	小 0.1 m以上0.8 m未満		
		内窓設置 外窓交換	25,000円/箇所	大 2.8 m以上		
20,000円/箇所			中 1.6 m以上2.8 m未満			
17,000円/箇所			小 0.2 m以上1.6 m未満			
ドア交換	37,000円/箇所	開戸：1.8 m以上 引戸：3.0 m以上				
	32,000円/箇所	開戸：1.0 m以上1.8 m未満 引戸：1.0 m以上3.0 m未満				
⑤	防災性の向上に資する開口部の改修	ガラス交換	17,000円/枚	大 1.4 m以上	交換するガラスの枚数を乗じて算出	
			12,000円/枚	中 0.8 m以上1.4 m未満		
			7,000円/枚	小 0.1 m以上0.8 m未満		
		外窓交換	41,000円/箇所	大 2.8 m以上		
			27,000円/箇所	中 1.6 m以上2.8 m未満		
			16,000円/箇所	小 0.2 m以上1.6 m未満		
⑥	バリアフリー改修	衝撃緩和畳		20,000円/戸	4.5畳以上	
				26,000円/戸	3.6 kW 以上	
⑦	空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置			23,000円/戸	2.2kW超～3.6kW未満	
				19,000円/戸	2.2 kW 以下	

※①～③のリフォーム工事を実施する場合に④～⑦も対象となります。*1 (④～⑦のみの交付申請は不可)

※50,000円未満の場合は申請できません。*1

*1 但し、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」又は経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」及び「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において併せて1補助申請が行われている場合は、①～③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして、本事業における1申請あたりの合計補助額が20,000円以上であれば申請可能とします。

先進的窓リノベ2024事業との違い【補助対象・単価】

(円。ガラス交換：1枚あたり。その他：施工1箇所あたり)

工種	グレード	熱貫流率	戸建住宅・低層集合住宅			中高層以上集合住宅			
			大	中	小・極小	大	中	小・極小	
ガラス交換	SS	Uw1.1以下	55,000	34,000	11,000	55,000	34,000	11,000	
	S	Uw1.5以下	36,000	24,000	7,000	36,000	24,000	7,000	
	A	Uw1.9以下	30,000	19,000	5,000	30,000	19,000	5,000	
	ZEHレベル		14,000	10,000	4,000	14,000	10,000	4,000	
	省エネ基準レベル		11,000	8,000	3,000	11,000	8,000	3,000	
内窓設置	SS	Uw1.1以下	112,000	76,000	48,000	112,000	76,000	48,000	
	S	Uw1.5以下	68,000	46,000	29,000	68,000	46,000	29,000	
	A	Uw1.9以下	52,000	36,000	23,000	52,000	36,000	23,000	
	ZEHレベル		34,000	27,000	22,000	34,000	27,000	22,000	
	省エネ基準レベル		25,000	20,000	17,000	25,000	20,000	17,000	
外窓・ドア交換	カバー工法	SS	Uw1.1以下	220,000	163,000	109,000	266,000	181,000	112,000
		S	Uw1.5以下	149,000	110,000	74,000	180,000	122,000	75,000
		A	Uw1.9以下	117,000	87,000	58,000	148,000	101,000	62,000
		B	Uw2.3以下	—	—	—	102,000	70,000	43,000
	はつり工法	SS	Uw1.1以下	183,000	136,000	91,000	266,000	181,000	112,000
		S	Uw1.5以下	118,000	87,000	59,000	180,000	122,000	75,000
		A	Uw1.9以下	92,000	69,000	46,000	148,000	101,000	62,000
	外窓	ZEHレベル		34,000	27,000	22,000	34,000	27,000	22,000
		省エネ基準レベル		25,000	20,000	17,000	25,000	20,000	17,000
	ドア	ZEHレベル		49,000	—	43,000	49,000	—	43,000
省エネ基準レベル		37,000	—	32,000	37,000	—	32,000		

先進的窓リノベ2024事業

子育てエコホーム支援事業

【サイズの解説】

	ガラス (1枚)	サッシ (1箇所)	サイズ区分	ドア：開戸		ドア：引戸	
				子育てエコ	窓リノベ	子育てエコ	窓リノベ
大	1.4㎡以上	2.8㎡以上	4	2.8平米以上	大	3.0平米以上	大
中	0.8㎡以上 1.4㎡未満	1.6㎡以上 2.8㎡未満	3	1.8平米以上、 2.8平米未満	中	2.8平米以上、 3.0平米未満	大
			2	1.6平米以上、 1.8平米未満		1.6平米以上、 2.8平米未満	
小	0.1㎡以上 0.8㎡未満	0.2㎡以上 1.6㎡未満	1	1.0平米以上、 1.6平米未満	小	1.0平米以上、 1.6平米未満	小
極小	0.1㎡未満	0.2㎡未満				小	



登録スケジュール

第1回	受付開始	2023年12月27日	10:00から
	締め切り	2024年1月10日	13:00まで
	HP公表	2024年1月31日	予定
第2回	受付開始	2024年2月1日	10:00から
	締め切り	2024年2月9日	13:00まで
	HP公表	2024年2月29日	予定
第3回	受付開始	2024年3月1日	10:00から
	締め切り	2024年3月11日	13:00まで
	HP公表	2024年3月29日	予定
第4回	受付開始	2024年4月1日	10:00から
	締め切り	2024年4月10日	13:00まで
	HP公表	2024年4月26日	予定
第5回	受付開始	2024年5月1日	10:00から
	締め切り	2024年5月15日	13:00まで
	HP公表	2024年5月31日	予定

※第6回以降のスケジュールは、今後、ホームページにて公表する予定です。

更新履歴

No	更新日	更新ページ	更新内容	
1	2024/01/17	P.41~48	修正	登録様式の項番7「開閉方式」 任意→必須
2	2024/02/01	P30, 38, 40	追記	登録様式の項番7 「※カバー、はつり兼用製品も1と記載。」の後に「1を選択した場合は、カバー工法納まりで性能評価をしてください。」を追記。
3		P42, 48	追記	登録様式の項番23「※カバー、はつり兼用製品も1と記載。」の後に「1を選択した場合は、カバー工法納まりで性能評価をしてください。」を追記。
4	2024/03/01	P9	修正	「大部分がガラスで構成されている窓等の開口部」 →「大部分がガラスで構成されている」を削除
5		P10~11		大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部 →「大部分がガラスで構成されていない」を削除